



název a místo stavby:

Výměna oken, oprava fasády a balkónů v domě

Dejvická 397/34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

generální projektant a autoři:

investor:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.

Ing. Radek Krýza

část:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Andrei Pozherukov

zodp. p:

Ing. Radek Krýza

výkres:

TABULKA OKEN

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

datum:

8/2020

měřítko:

paré:

číslo výkresu:

DEJ_DPS_D.1.1_602_00

TABULKA OKEN

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED DEMONTÁŽÍ OKEN JE POTŘEBA ZAJISTIT ODBORNOU DEMONTÁŽ VŠECH PROSTUPUJÍCÍCH INSTALACÍ (KABELY STA, EKVITERMNÍ ČIDLA APOD.) PO MONTÁŽI OKEN BUDOU INSTALACE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY. INSTALACE, KTERÉ PROCHÁZEJÍ SKRZ VÝPLNĚ, BUDOU PŘELOŽENY DO ZDĚNÉHO OSTĚNÍ.
- PŘED DEMONTÁŽÍ OKEN BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY GARNYŽE A PRVKY BRÁNÍCI VÝMĚNĚ VÝPLNĚ.
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY OKEN BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY GP, INVESTOREM A ZÁSTUPCEM MHMP OPP, NPÚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VLASTNOSTI VÝROBKŮ RESPEKTUJÍ AKUSTICKÉ, POŽADAVKY, POŽADOVANÉ HODNOTY SOUČinitele PROSTUPU TEPLA DLE ČSN A POŽADAVKY PBŘ.

TABULKA OKEN

OZN.

F1

SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]

POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY:

POHLED Z VNIŘNÍ STRANY:

POPIS PRVKU

Popis:

špaletové okno:
REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA - pohledová, materiálová a rozměrová replika stávajícího okna, dřevěné špaletové okno z masivního dřeva, 2x 6křídla, otevíravé a sklopné do interiéru dle schématu. Vnější a vnitřní křídlo vzájemně propojeny zárubní (špaletou) šíře 175 mm (dle skutečného zaměření jednotlivých oken). Okenní rám s vodorovným paždíkem a svislými sloupky, které rozdělují okno na 6 dílů. Horní část venkovních i vnitřních křídel spojená nůžkovým mechanismem pro možnost současného sklápění vnitřního a vnějšího křídla ovládané pákovým ovladačem ze spodní části oken.

Rám:

z masivní lepeného dřevěného profilu, venkovní a vnitřní rám vzájemně spojeny špaletou z masivního dřeva

Zasklení:

vnitřní křídlo - jednoduché čiré sklo
vnější křídlo - izolační dvojsklo, distanční nekovový rámeček v barvě okna

Povrchová úprava:

nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurov UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015

Kování:

replika původního historického kování klíčka - mosazné odlévané, ocel. panty, historický pákový ovladač sklopných oken, odlévané z mosazi

Zámek:

-

Doplňky:

Součástí dodávky je i silikonové obvodové těsnění vnitřních a vnějších křídel v odstínu oken - barva bílá. Součástí dodávky je i vnitřní dřevěný parapet o rozměru:
-byt Syrová rozměr: 2000*y*40mm
-byt Novotný rozměr: 2000*90*40mm
-byt Zvolenská rozměr: 2000*90*40mm
-byt Šustrová rozměr: 2000*90*40mm
-byt Herciková rozměr: 2000*90*40mm
-byt Platilová rozměr: 2000*275*40mm
Tloušťky parapetu budou podle stávajícího stavu.

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 33dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m²Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !

POČET PRVKŮ

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP						TOTAL CEL KEM
-	2	2	2	3						9
CELKEM										9

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F1A	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY:	Popis: špaletové okno: REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA - pohledová, materiálová a rozměrová replika stávajícího okna, dřevěné špaletové okno z masivního dřeva, 2x 6křídla, otevíravé a sklopné do interiéru dle schématu. Vnější a vnitřní křídlo vzájemně propojeny zárubní (špaletou) šíře 175 mm (dle skutečného zaměření jednotlivých oken). Okenní rám s vodorovným paždíkem a svislými sloupky, které rozdělují okno na 6 dílů. Horní část venkovních i vnitřních křídel spojená nůžkovým mechanismem pro možnost současného sklápění vnitřního a vnějšího křídla ovládané pákovým ovladačem ze spodní části oken. Rám: z masivní lepeného dřevěného profilu, venkovní a vnitřní rám vzájemně spojeny špaletou z masivního dřeva Zasklení: vnitřní křídlo - jednoduché čiré sklo vnější křídlo - izolační dvojsklo, distanční nekovový rámeček v barvě okna Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015 Kování: replika původního historického kování klíčka - mosazné odlévané, ocel. panty, historický pákový ovladač sklopných oken, odlévané z mosazi Zámek: - Doplňky: Součástí dodávky je i silikonové obvodové těsnění vnitřních a vnějších křídel v odstínu oken - barva bílá. Součástí dodávky je i vnitřní dřevěný parapet o rozměru: -byt Šustrová rozměr: (2*470)*90*40mm Tloušťky parapetu budou podle stávajícího stavu.	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP						TOTAL CELKEM
			-	-	-	-	1						1
			CELKEM										
	POHLED Z VNITŘNÍ STRANY:	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w = 33\text{dB}$, $C_{tr} \geq -4$ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !											

TABULKA OKEN

OZN.

F2

SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]

POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY:

POHLED Z VNIŘNÍ STRANY:

POPIS PRVKU

Popis: špaletové okno:
REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA - pohledová, materiálová a rozměrová replika stávajícího okna, dřevěné špaletové okno z masivního dřeva, 2x 7křídla, otevíravé a sklopné do interiéru dle schématu. Vnější a vnitřní křídlo vzájemně propojeny zárubní (špaletou) šíře 175 mm (dle skutečného zaměření jednotlivých oken). Okenní rám s vodorovným paždíkem a svislými sloupky, které rozdělují okno na 6 dílů. Horní část venkovních i vnitřních křídel spojená nůžkovým mechanismem pro možnost současného sklápění vnitřního a vnějšího křídla ovládané pákovým ovladačem ze spodní části oken.

Rám: z masivní lepeného dřevěného profilu, venkovní a vnitřní rám vzájemně spojeny špaletou z masivního dřeva

Zasklení: vnitřní křídlo - jednoduché čiré sklo
vnější křídlo - izolační dvojsklo, distanční nekovový rámeček v barvě okna

Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazурou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015

Kování: replika původního historického kování klíčka - mosazné odlévané, ocel. panty, historický pákový ovladač sklopných oken, odlévané z mosazi

Zámek: -

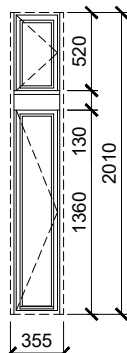
Doplňky: Součástí dodávky je i silikonové obvodové těsnění vnitřních a vnějších křídel v odstínu oken - barva bílá. Součástí dodávky je i vnitřní dřevěný parapet o rozměru:
-byt Jandusová rozměr: x*50*40mm
-byt Zvolenská rozměr: x*90*40mm
-byt Platilová rozměr: x*y*40mm

Tloušťky parapetu budou podle stávajícího stavu.
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 33dB, Ctr ≥ -4
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k
INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67
STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !


POČET PRVKŮ

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP							TOTAL CELKEM
-	2	2	2	-							6
CELKEM											6

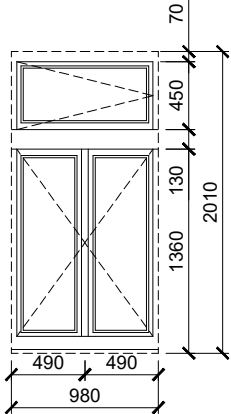
TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F3	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: špaletové okno: REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA - pohledová, materiálová a rozměrová replika stávajícího okna, dřevěné špaletové okno z masivního dřeva, 2x 2křídla, otvíravé a sklopné do interiéru dle schématu. Vnější a vnitřní křídlo vzájemně propojeny zárubní (špaletou) šíře 175 mm (dle skutečného zaměření jednotlivých oken). Okenní rám s vodorovným paždíkem a svislými sloupky, které rozdělují okno na 6 dílů. Horní část venkovních i vnitřních křídel spojená nůžkovým mechanismem pro možnost současného sklápění vnitřního a vnějšího křídla ovládané pákovým ovladačem ze spodní části oken. Rám: z masivní lepeného dřevěného profilu, venkovní a vnitřní rám vzájemně spojeny špaletou z masivního dřeva Zasklení: vnitřní křídlo - jednoduché čiré sklo vnější křídlo - izolační dvojsklo, distanční nekovový rámeček v barvě okna Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazурou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015 Kování: replika původního historického kování klička - mosazné odlévané, ocel. panty, historický pákový ovladač sklopných oken, odlévané z mosazi Zámek: - Doplňky: Součástí dodávky je i silikonové obvodové těsnění vnitřních a vnějších křídel v odstínu oken - barva bílá. Součástí dodávky je i vnitřní dřevěný parapet o rozměru: -byt Jandusová rozměr: x*50*40mm -byt Zvolenská rozměr: x*90*40mm -byt Platilová rozměr: x*y*40mm Tloušťky parapetu budou podle stávajícího stavu. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 33dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP						TOTAL CELKEM
			-	3	3	3	-						9
			CELKEM										

TABULKA OKEN

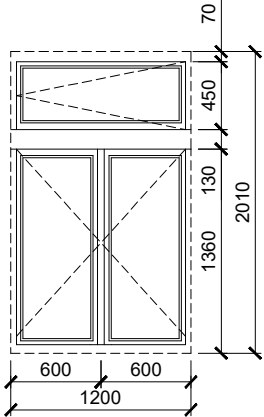
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F4	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: <u>okno z europrofilů</u> dřevěné okno z europrofilů, 1 - křídle otvíravé a sklopné dle schématu prosklené, systémový rám oken a křidel z europrofilu min. IV68. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015 Kování: systémové celoobvodové vícepolohové kování, ovládání na klikku, kliky z ušlechtilé oceli historizující kování, vč. povrchové úpravy silver, bronz apod. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w= 33\text{dB}$, $C_{tr} \geq -4$ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
			-	-	-	-	-	2					2
			CELKEM										

TABULKA OKEN

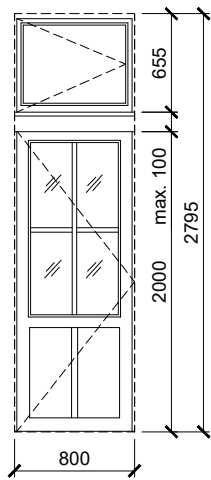
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ									
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM
F5	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: Replika stávajícího okna - rámy z europrofilů Replika stávajícího dřevěného okna, 3 - křídle otvíravé dle schématu prosklené, rámy oken a křidel z europrofilů min. IV68, zasklení izolačním dvojsklem, distanční rámeček v barvě rámů oken, křídla opatřené dřevěnou okapničkou. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Zasklení: Izolační dvojsklo opatřené distančním rámečkem v barvě oken. Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015, shodný odstín s již vyměněnými okny v 1.NP dvorní fasády - výběr na základě vzorků. Kování: historické kování shodné s dochovaným kovááním. (odlévané z mosazi), ovládání na kličku, kličky z ušlechtilé oceli - mosaz. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w = 33\text{dB}$, $C_{tr} \geq -4$ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - $i = 0,85 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 / (\text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{Pa}) // 0,67$ STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	0	1	-	-	-	2				3
			CELKEM									3



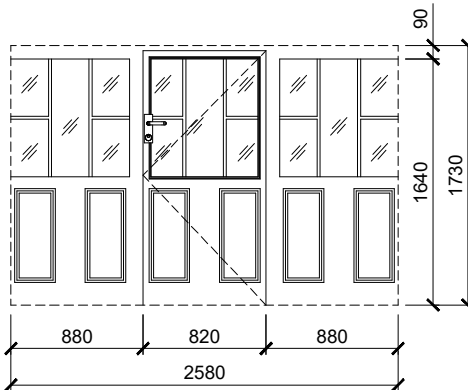
TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F6	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: Replika stávajícího okna - rámy z europrofilů Replika stávajícího dřevěného okna, 3 - křídle otvíravé dle schématu prosklené, rámy oken a křídél z europrofilů min. IV68, zasklení izolačním dvojsklem, distanční rámeček v barvě rámu oken, křídla opatřené dřevěnou okapničkou. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Zasklení: Izolační dvojsklo opatřené distančním rámečkem v barvě oken. Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015, shodný odstín s již vyměněnými okny v 1.NP dvorní fasády - výběr na základě vzorků. Kování: historické kování shodné s dochovaným kováním. (odlévané z mosazi), ovládání na klikku, klíčky z ušlechtilé oceli - mosaz. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w= 33\text{dB}$, $C_{tr} \geq -4$ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
		0	1	2	2	2	2					9	
		CELKEM											9

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F7	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: <u>balkónové dveře:</u> REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ Z EUROPROFILŮ kompletní zbrusnění nesoudržných vrchních nátěrů křídel a rámu, spasovat a seřídít všechny křídla, kování a panty. Upevnit kování, rozbité kování nahradit novými replikami původního kování, vč. zprovoznění. Všechny křídla doplnit EDPM těsněním v odstínu vrchního nátěru křídla. Obnovit nátěry tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015 Rám: stávající dřevěný z europrofilů Zasklení: stávající z izolačního dvojskla Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015 Kování: repase, příp. výměna za repliku původního kování. Zámek: stávající spasovat a seřídít. Doplňky: Nové gumosilikonové obvodové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w= 33\text{dB}$, $C_{tr} \geq -4$ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN : DLE ČSN - i = 0,85*10⁻⁶ m³/(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
			-	-	2	2	2	-					6
			CELKEM										

TABULKA OKEN

TABULKA OKEN													
OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F8	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: lodžiová sestava: REPLIKA LODŽIOVÉ SESTAVY nová lodžiová sestava složená z otevíracích dveří, pevných bočních dílů s vodorovným pevným poutcem a pevným nadsvětlíkem, včetně zasklení jednoduchým vroubkovaným sklem , vyrobená truhlářsky jako profilová, tvarová a materiálová replika včetně dodržení stávajícího členění výplně, viz. výkres DEJ_DPS_D.1.1_409_00	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM	
		Rám: Rám sestavy i křídla vyrobený z europrofilů, při dodržení profilace jako na stávající výplni. Křídlo: replika stávajícího, DTTO rám sestavy. Křídlo opatřené dřevěnou okapničkou. Zasklení: nové jednoduché zasklení vroubkovaným sklem, (replika stávajícího skla - bude vybráno na základě předložených vzorků). Zasklení opatřené bezpečnostní folií proti poranění.	-	-	-	-	-	1				1	
		Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu tmavě hnědá - odstín shodný se stávajícími výplněmi. Bude vybráno na základě vzorků. Kování: Replika stávajícího historického kování, klika - klika, oboustranný nedělený štítek, odlévané z mosazi Zámek: zadlabávací mechanický zámek s cylindrickou vložkou Doplňky: Nové gumosilikonové obvodové těsnění, odstín hnědý, shodný s křídlem	CELKEM										1
		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: ZASKLENÍ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI PORANĚNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - INFILTRACE: DLE ČSN : i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ											


TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F9	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: lodžiová sestava: REPLIKA LODŽIOVÉ SESTAVY nová lodžiová sestava složená z otvíravých dveří, pevných bočních dílů s vodorovným pevným poutcem a pevným nadsvětlíkem, včetně zasklení jednoduchým vroubkovaným sklem , vyrobená truhlářsky jako profilová, tvarová a materiálová replika včetně dodržení stávajícího členění výplně, viz. výkres DEJ_DPS_D.1.1_409_00 Rám: Rám sestavy i křídla vyrobený z europrofilů, při dodržení profilace jako na stávající výplni. Křídlo: replika stávajícího, DTTO rám sestavy. Křídlo opatřené dřevěnou okapničkou. Zasklení: nové jednoduché zasklení vroubkovaným sklem, (replika stávajícího skla - bude vybráno na základě předložených vzorků). Zasklení opatřené bezpečnostní folií proti poranění. Povrchová úprava: systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu tmavě hnědá - odstín shodný se stávajícími výplněmi. Bude vybráno na základě vzorků. Kování: Replika stávajícího historického kování, klika - klika, oboustranný nedělený štítek, odlévané z mosazi Zámek: zadlabávací mechanický zámek s cylindrickou vložkou Doplňky: Nové gumosilikonové obvodové těsnění, odstín hnědý, shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: ZASKLENÍ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI PORANĚNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - INFILTRACE: DLE ČSN : i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
		-	1	1	1	1	-					4	
		CELKEM											4

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F9A	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY:	Popis: lodžiová sestava: REPLIKA LODŽIOVÉ SESTAVY nová lodžiová sestava složená z posuvných dveří a pevného bočního dílu s vodorovným pevným poutcem a pevným nadsvětlíkem, včetně zasklení jednoduchým vroubkovaným sklem , vyrobená truhlářsky jako profilová, tvarová a materiálová replika včetně dodržení stávajícího členění výplně, viz. výkres DEJ_DPS_D.1.1_409A_00 Rám: Křídlo: Zasklení: Povrchová úprava: Kování: Zámek: Doplňky: VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: ZASKLENÍ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI PORANĚNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: - INFILTRACE: DLE ČSN : i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
		1	-	-	-	-	-					1	
		CELKEM											1


TABULKA OKEN	
--------------	--

OZN	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ											
F10	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: Replika stávajícího okna - rámy z europrofilů Replika stávajícího dřevěného okna, 2 - křídle otvíravé dle schématu prosklené, rámy oken a křidel z europrofilů min. IV68, zasklení izolačním dvojsklem, distanční rámeček v barvě rámu oken, křídla opatřené dřevěnou okapničkou. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Zasklení: Izolační dvojsklo opatřené distančním rámečkem v barvě oken. Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015, shodný odstín s již vyměněnými okny v 1.NP dvorní fasády - výběr na základě vzorků. Kování: historické kování shodné s dochovaným kováním. (odlévané z mosazi), ovládání na klikku, kliky z ušlechtilé oceli - mosaz. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 33dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM	
			1	-	-	-	-	-					1	
			CELKEM											1
			VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: 32dB INFILTRACE: 0,6x10 ⁻⁴ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,5W/m2k POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOST: VNITŘNÍ ZASKLENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA PROTI PORANĚNÍ STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ - NUTNÉ ZAMĚŘIT !											


TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F11	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: SPIŽ DO DVORA	Popis: Replika stávajícího okna - rámy z europrofilů Replika stávajícího dřevěného okna, 1 - křídle otvíravé dle schématu prosklené, rámy oken a křidel z europrofilů min. IV68, zasklení izolačním dvojsklem, distanční rámeček v barvě rámu oken, křídla opatřené dřevěnou okapničkou. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Zasklení: Izolační dvojsklo opatřené distančním rámečkem v barvě oken. Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015, shodný odstín s již vyměněnými okny v 1.NP dvorní fasády - výběr na základě vzorků. Kování: historické kování shodné s dochovaným kováním. (odlévané z mosazi), ovládání na klikku, kličky z ušlechtilé oceli - mosaz. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 33dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
			-	1	2	2	2	2					9
			CELKEM										


TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F12	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: Replika stávajícího okna do světlíků - rámy z europrofilů Replika stávajícího dřevěného okna, 1 - křídle otvíravé dle schématu prosklené, rámy oken a křídél z europrofilů min. IV68, zasklení izolačním dvojsklem, distanční rámeček v barvě rámů oken, křídla opatřené dřevěnou okapničkou. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Zasklení: Izolační vroubkované dvojsklo opatřené distančním rámečkem v barvě oken. Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015, shodný odstín s již vyměněnými okny v 1.NP dvorní fasády - výběr na základě vzorků. Kování: historické kování shodné s dochovaným kováním. (odlévané z mosazi), ovládání na klikku, kličky z ušlechtilé oceli - mosaz. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w = 33\text{dB}$, $C_{tr} \geq -4$ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=$1,2\text{W/m}^2\text{k}$ INFILTRACE: DLE ČSN - i = $0,85 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{Pa})$ //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
			-	2	4	3	2	2					13
			CELKEM										


TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F13	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: Replika stávajícího okna do světlíku - rámy z europrofilů Replika stávajícího dřevěného okna, 1 - křídle otvíravé dle schématu prosklené, rámy oken a křidel z europrofilů min. IV68, zasklení izolačním dvojsklem, distanční rámeček v barvě rámu oken, křídla opatřené dřevěnou okapničkou. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Zasklení: Izolační vroubkované dvojsklo opatřené distančním rámečkem v barvě oken. Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015, shodný odstín s již vyměněnými okny v 1.NP dvorní fasády - výběr na základě vzorků. Kování: historické kování shodné s dochovaným kováním. (odlévané z mosazi), ovládání na klikku, kličky z ušlechtilé oceli - mosaz. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 33dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10 m /(s*m*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
			-	2	4	3	6	6					21
			CELKEM										

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F14	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: Replika stávajícího okna do světlíku - rámy z europrofilů Replika stávajícího dřevěného okna, 1 - křídle otvíravé dle schématu prosklené, rámy oken a křidel z europrofilů min. IV68, zasklení izolačním dvojsklem, distanční rámeček v barvě rámů oken, křídla opatřené dřevěnou okapničkou. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Zasklení: Izolační vroubkované dvojsklo opatřené distančním rámečkem v barvě oken. Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015, shodný odstín s již vyměněnými okny v 1.NP dvorní fasády - výběr na základě vzorků. Kování: historické kování shodné s dochovaným kováním. (odlévané z mosazi), ovládání na klikku, kličky z ušlechtilé oceli - mosaz. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w = 33\text{dB}$, $C_{tr} \geq -4$ POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=$1,2\text{W/m}^2\text{k}$ INFILTRACE: DLE ČSN - i = $0,85 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{Pa})$ //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
			-	-	-	-	2	2					4
			CELKEM										

TABULKA OKEN

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
F15	POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY: 	Popis: Replika stávajícího okna do světlíku - rámy z europrofilů Replika stávajícího dřevěného okna, 1 - křídle otvíravé dle schématu prosklené, rámy oken a křídél z europrofilů min. IV68, zasklení izolačním dvojsklem, distanční rámeček v barvě rámu oken, křídla opatřené dřevěnou okapničkou. Skladba okenního křídla: rám ze systémových europrofilů min. IV68, výplň izolační dvojsklo čiré Skladba okenního rámu: rám ze systémových europrofilů min. IV 68 Zasklení: Izolační vroubkované dvojsklo opatřené distančním rámečkem v barvě oken. Povrchová úprava: nátěr - systémový nástřik tixotropní silnovrstvou exteriérovou lazurou UV odolnou v odstínu lomená bílá - RAL1015, shodný odstín s již vyměněnými okny v 1.NP dvorní fasády - výběr na základě vzorků. Kování: historické kování shodné s dochovaným kovááním. (odlévané z mosazi), ovládání na klikku, kličky z ušlechtilé oceli - mosaz. Výběr GP a investorem na základě předložených vzorků. Doplňky: gumosilikonové systémové těsnění, odstín bílá, odstín shodný s křídlem VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw= 33dB, Ctr ≥ -4 POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: CELÝ VÝROBEK=1,2W/m2k INFILTRACE: DLE ČSN - i = 0,85*10⁻³ m³/(s*m²*Pa) //0,67 STAVEBNÍ OTVOR: STÁVAJÍCÍ, NUTNÉ ZAMĚŘIT A KOORDINOVAT S NAVAZUJÍCÍMI STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI !	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP					TOTAL CELKEM
			-	-	-	-	1	1					2
			CELKEM										