



HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA BYT:

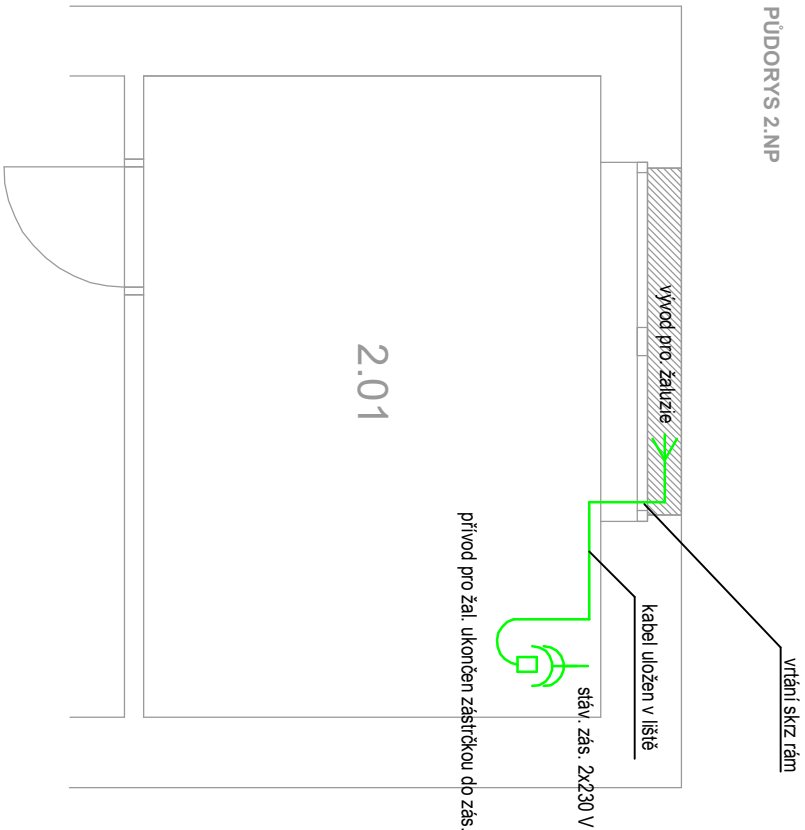

ŘEDITELNA:

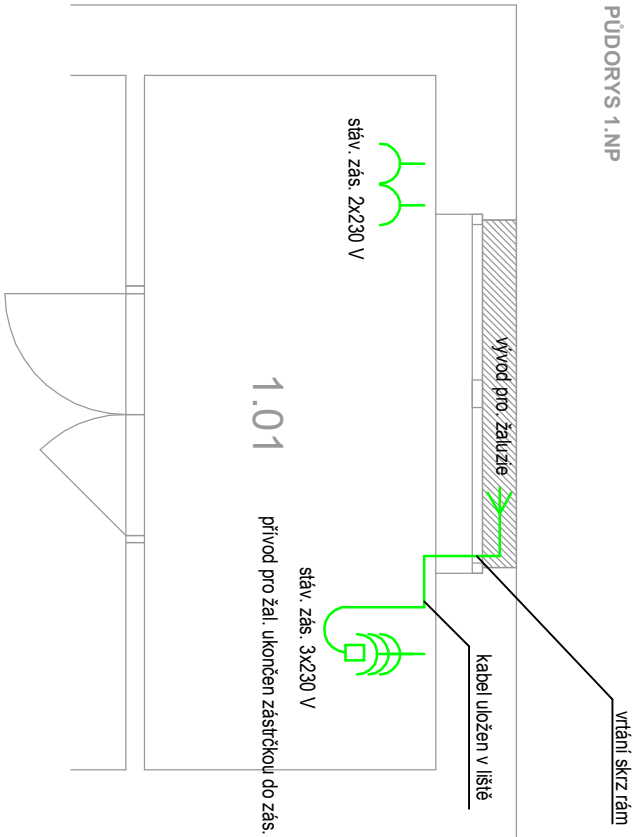

LEGENDA:

- vodič CYKY-J 3x2.5 - v liště
- dvoutřámeček -zásuvka, IP 20
- vývod 230 V
- zásuvka televize
- rozbočná krabice - KO 68

<div><div><div></div><div>Sibre</div><div>S.T.O.</div></div></div>		název a místo stavby: <b>MŠ MOTÝLEK - ZASTÍNĚNÍ VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI</b> Arabská 10/684, Praha 6 - Vokovice	
--	--	---	--

generální projektant a autoři:	investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.	
Ing. Radek Krýža	část:	<b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>	
Svitlana Pshenychna	zodp. p.:	Karel Sommer	
	výkres:	<b>Půdorys ředitelna, byt - hospodářská budova</b>	
	stupeň:	<b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</b>	
datum:	měřitko:	pare:	číslo výkresu:
10/2020	1:50		<b>MOT_DPS_D.1.4_105_00</b>

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE; PROUDOVÝ CHRÁNIČ;  
DOPLN. POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V;TN - S  
VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
NORMÁLNÍ AB5; BA1; CA1