

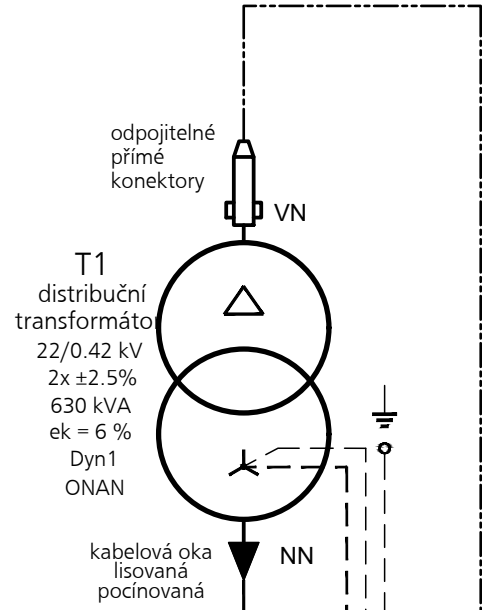



Rozváděč NN - 1 ENGIE RD 1000-PH/10d-rov SG ready  
3+PEN-, 50 Hz, 400/230 V; TN-C  
1000 A, 400/230 V, Idyn 20 kA, IP 00

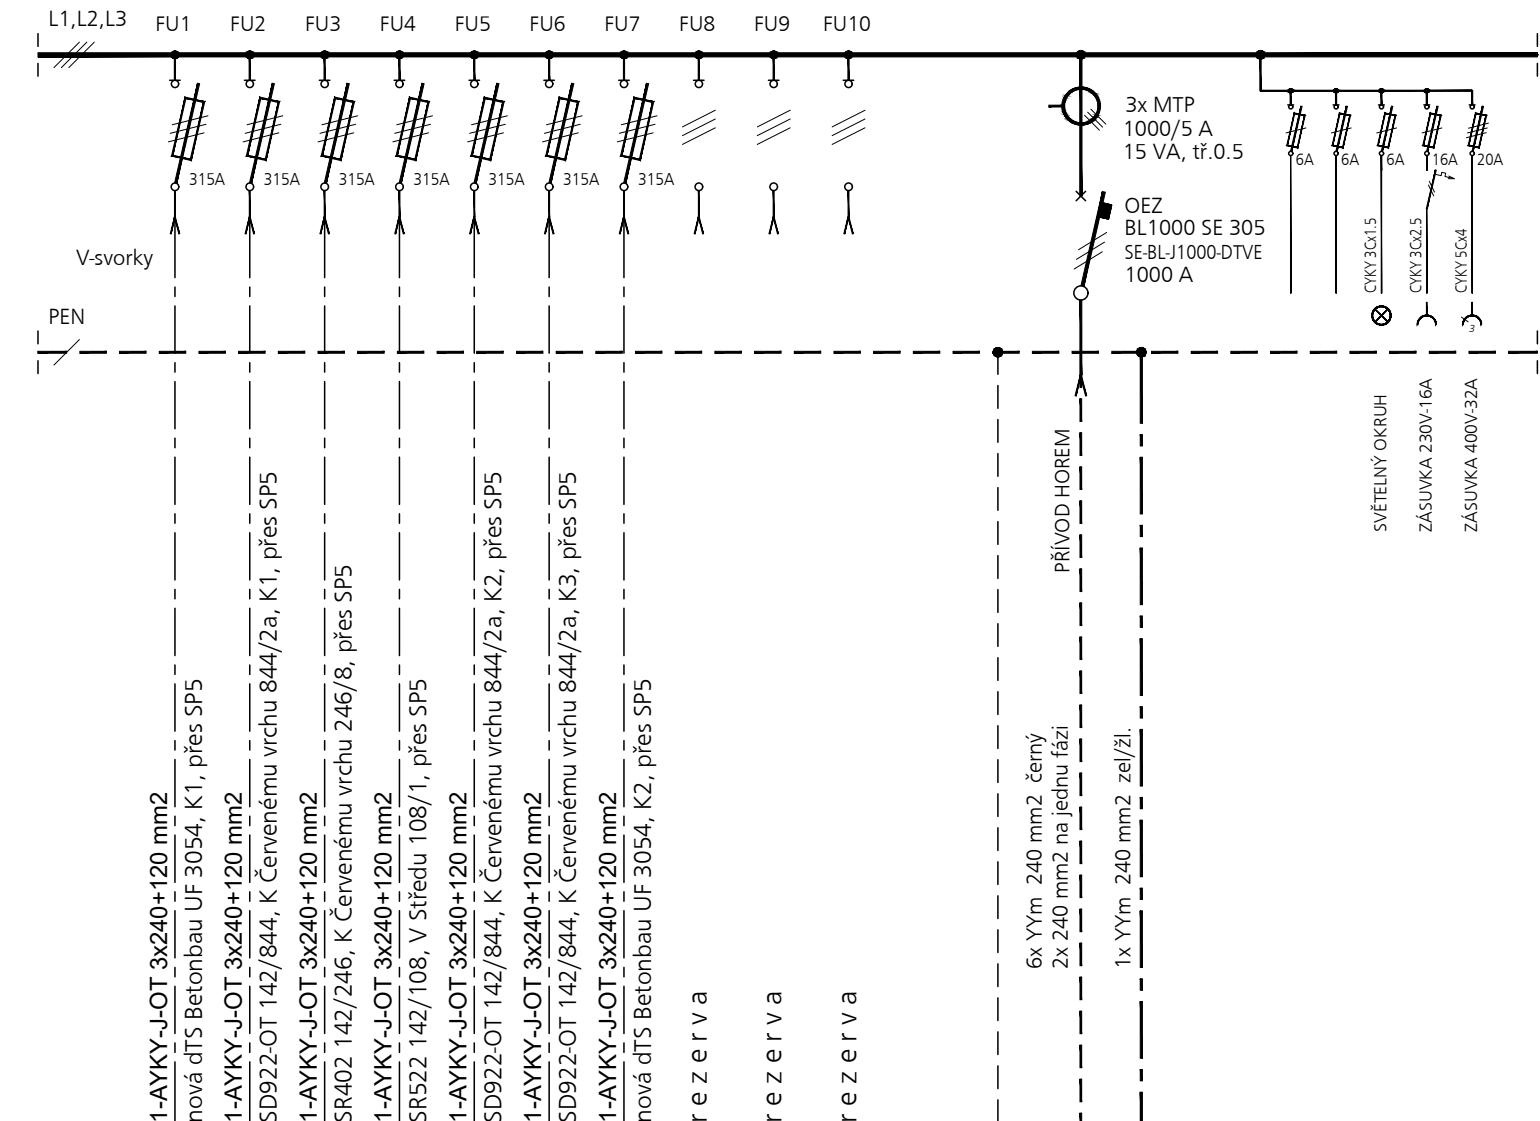



KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ VN SIEMENS 8DJH TRRT VP SG Ready  
v provedení pro PRÉdistribuce

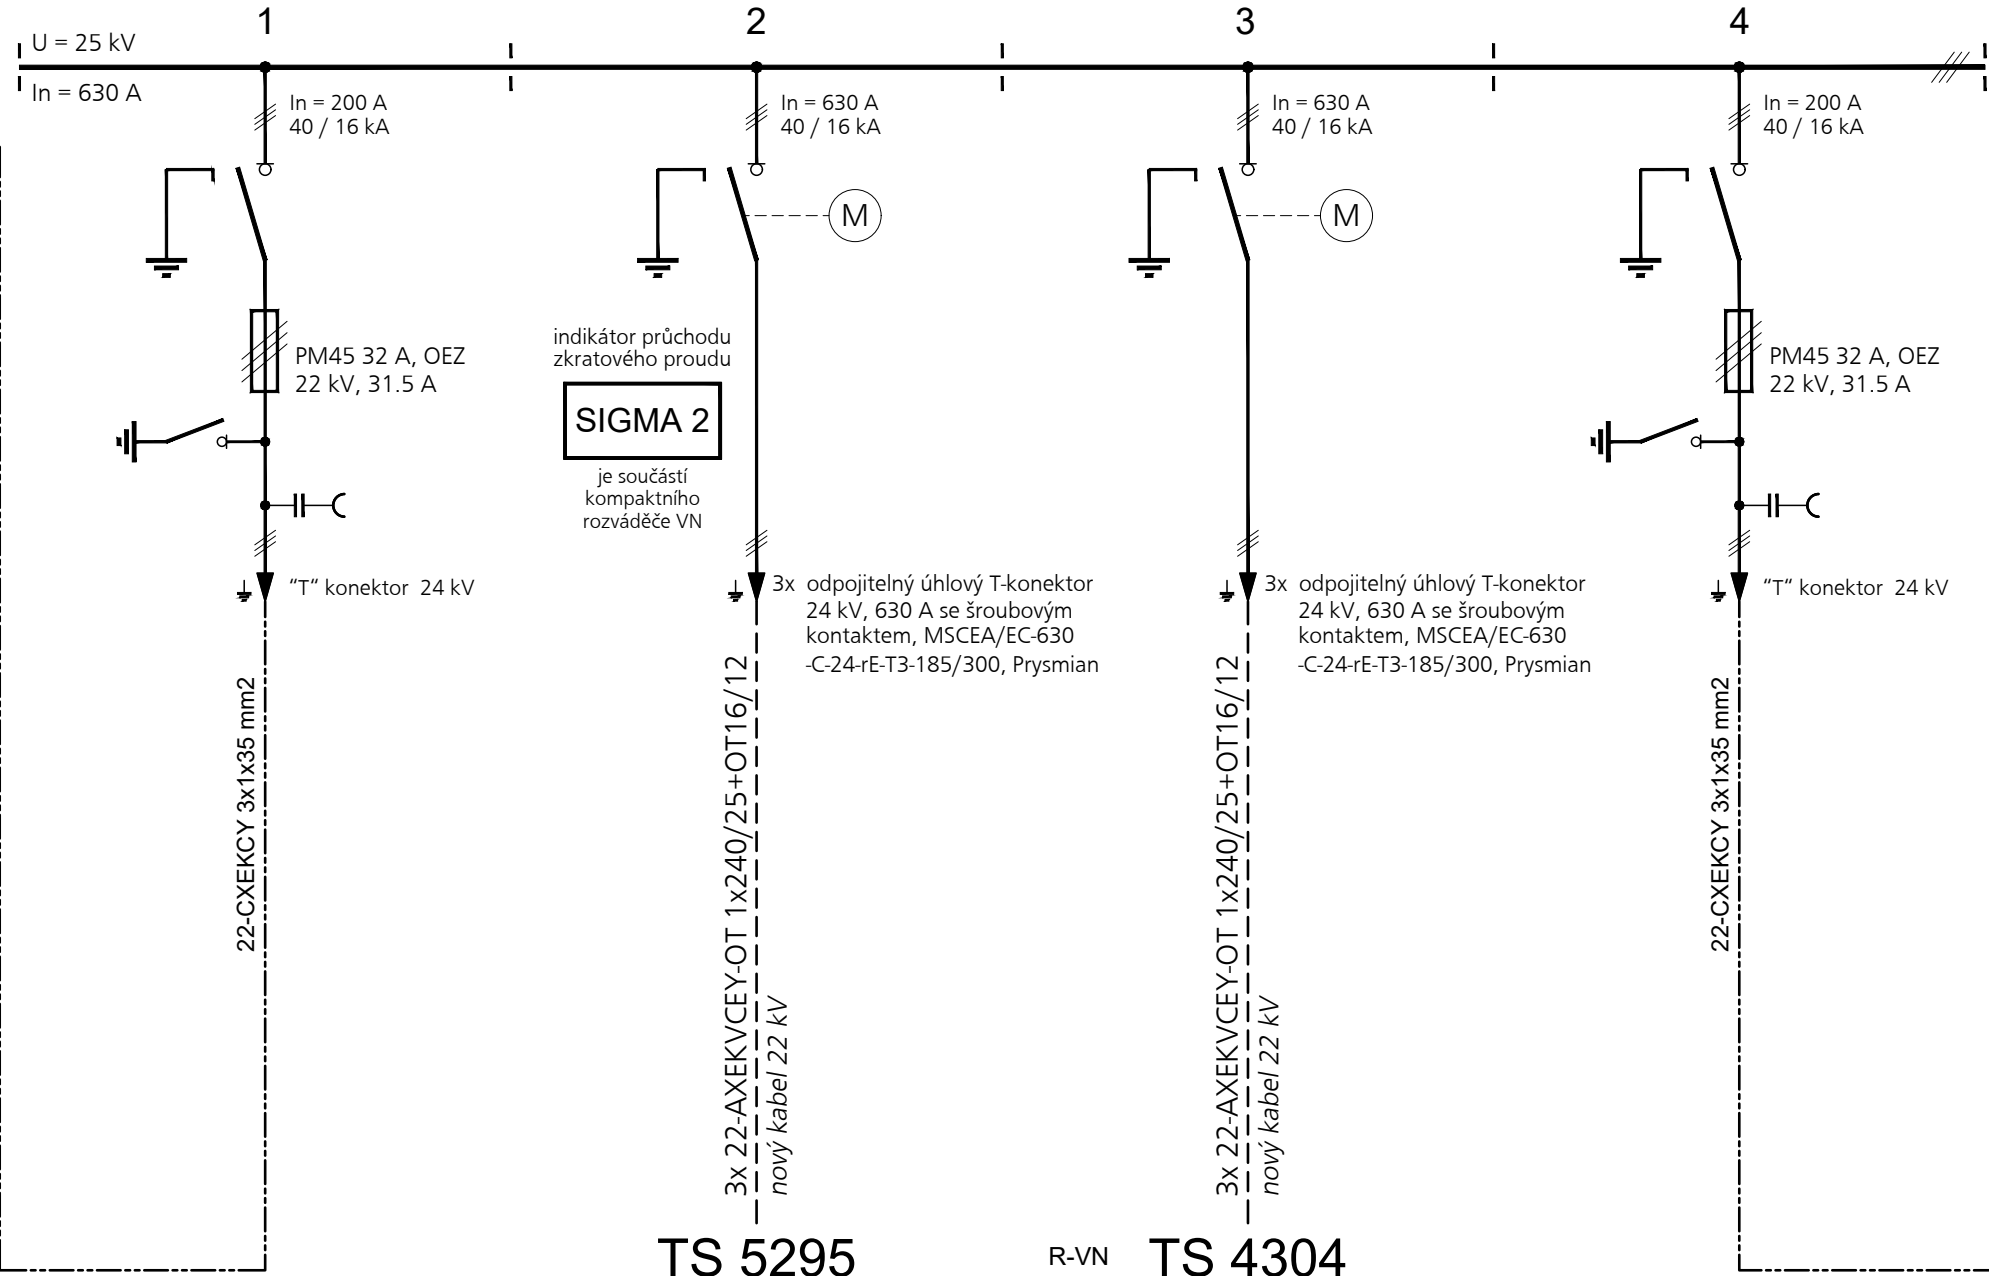

TS 5295 TS 4304

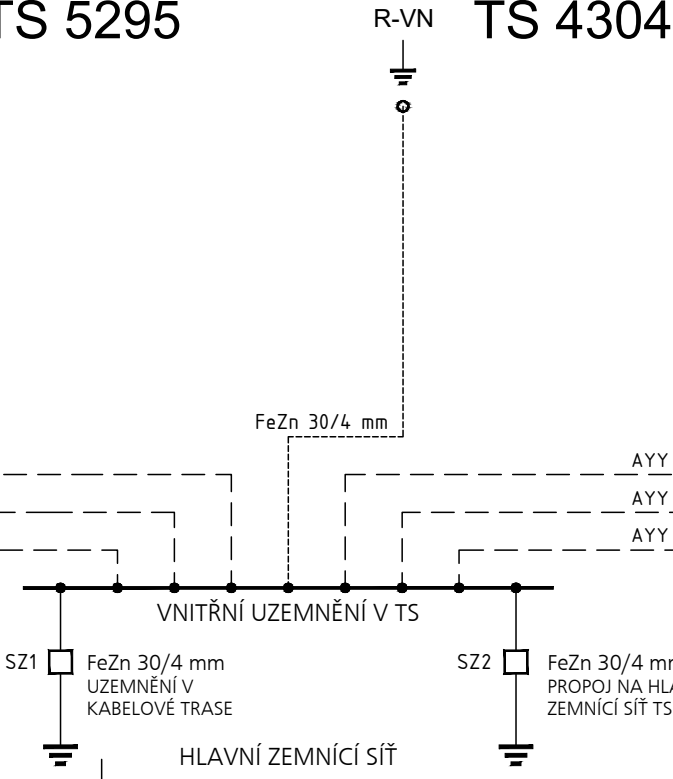

Rozváděč NN - 2 ENGIE RD 1000-LH/10d-rov SG ready  
3+PEN-, 50 Hz, 400/230 V; TN-C  
1000 A, 400/230 V, Idyn 20 kA, IP 00

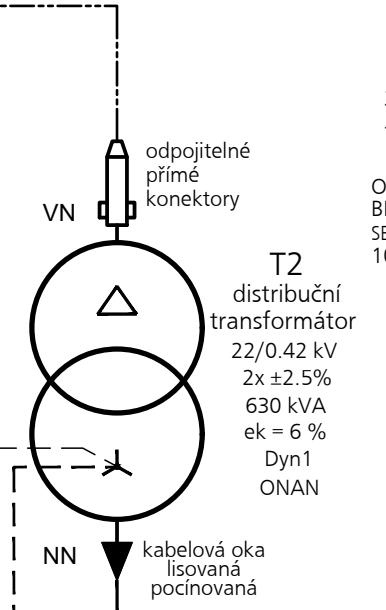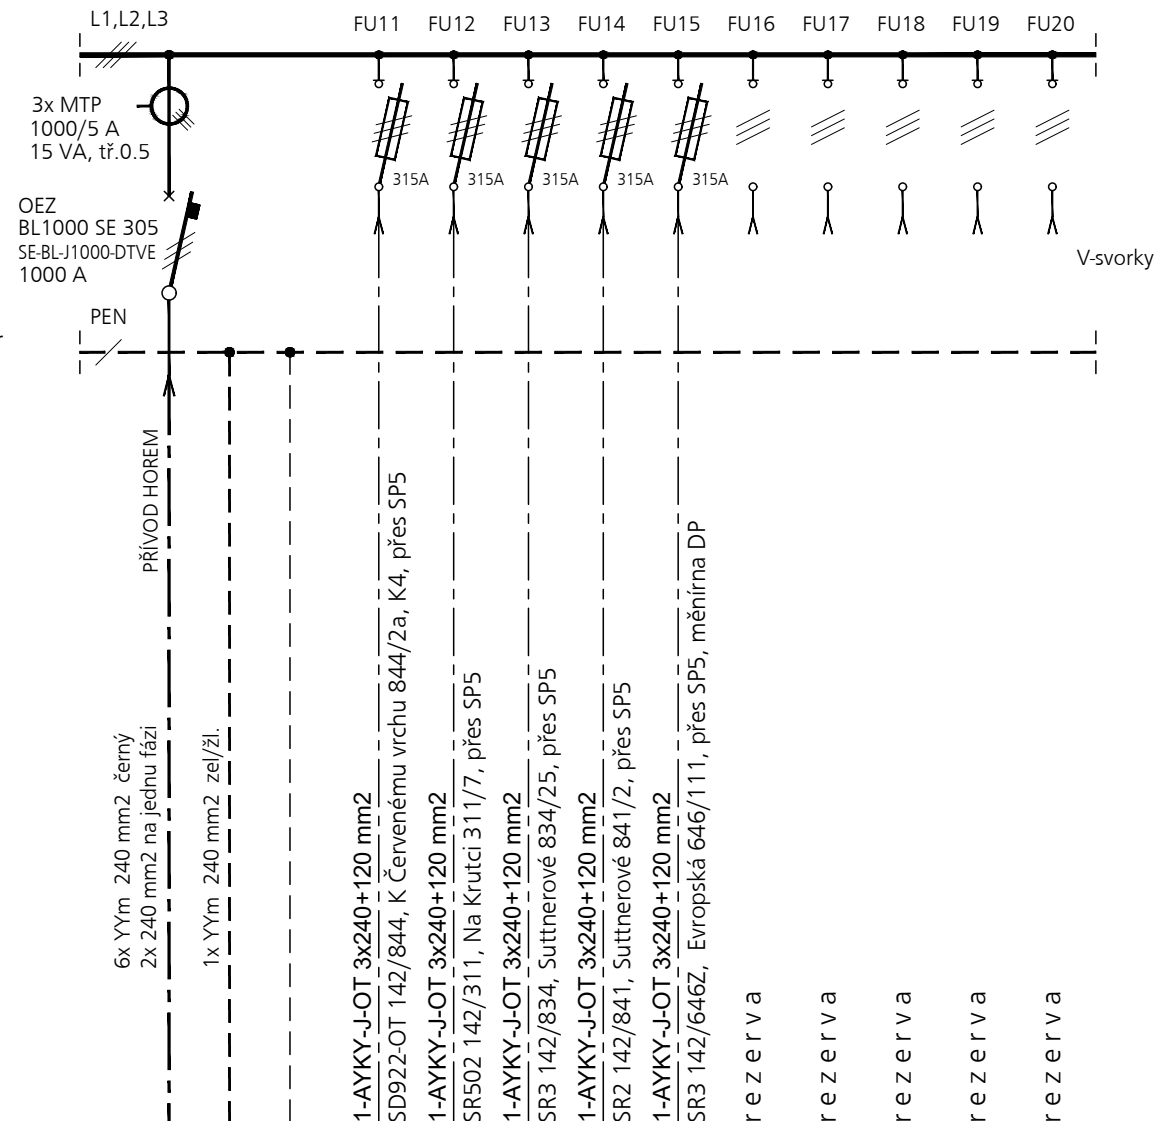

Pořadí zapojení kabelů 1 kV do jednotlivých vývodů rozváděče NN bude přizpůsobeno na stavbě montážním podmínkám (minimalizace křížení nových distribučních kabelů).

Napěťová soustava:  
VN: 3~, 50 Hz, 22000 V; IT(r)  
NN: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V; TN-C

D1. SO 01 - Technologie TS D2. SO 02 - Kabelové vedení VN a NN

2a. Schéma TS - nový stav  
Nová distribuční transformační stanice 22/0.4 kV - Betonbau "UF 3054"

 AVE ELEKTRO - Jelinek s.r.o. IČ: 27147355 www.aveelektro.com	Investor : Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6 - Bubeneč IČ: 000 63 703 Zastoupení: Mgr. Ondřej Kolář - starosta	AVE ELEKTRO - Jelinek s.r.o. Na Jezerce 1475/6 140 00 PRAHA 4 IČO 27147355 www.aveelektro.com	
Projektant : Ing. Vladislav Kučera Na Radosti 322/17 150 21 Praha 5 - Žižďin M: 723 511 664 kucera@aveelektro.com	Stavebník : PRÉdistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 IČ: 273 76 516 PRÉdistribuce	Ing. Jiří Kroupa IČ: 493 06 812 Poděbradova 3213, 272 01 Kladno	
Zodp. projektant : Ing. Jiří KROUPA IČ: 493 06 812 Poděbradova 3213, 272 01 Kladno M: 603 393 602 kroupaj@aveelektro.com		Stupeň PD : PROJEKT (DPS) PRO REALIZACI STAVBY	
Stavba : Praha 6 - Vokovice, ulice K Červenému vrchu, Vokovická Přeložka distribuční trafostanice (dTS) TS Betonbau UF 3054 (2x630 kVA) Pokládka nových kabelů 22 kV a 1 kV pro připojení nové dTS PRÉdistribuce, a.s. (úprava distribuční sítě v souvislosti s výstavbou nové distribuční trafostanice) k.ú. Vokovice, parc.č.: 1281/255, 1281/257, 1281/259, 1281/260, 1281/262, 1281/263, 1281/351, 1281/403, 1281/404, 1340/2		Datum : 09. 2021 Měřičko : -	Výtisk č.: -