



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 15.04.2019
Naše značka: RECE/20190415-001/ES

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.

Na Jezerce 1475/26
14000 Praha

Vyřizuje: Ing. Miroslav Huszák
Telefon: 724 434 260
E-mail: miroslav.huszak@veolia.com
Datum: 24.04.2019

**Vyjádření k existenci sítí
provozovaných společností
Veolia Energie ČR, a.s.**

Název akce:	Praha 6 - Vokovice, K Červenému vrchu, Přeložka TS 4893 vč. přepojení kabelů 22 kV a 1 kV		
Lokalizační údaje:	Okres:	Hlavní město Praha	
	Obec:	Praha	
	Název k.ú.:	Vokovice	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze		
Kontaktní osoba:	Vladislav Kučera		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	732511664, kucera@aveelektro.com		
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 24.04.2019		

Ve Vámi vyznačeném Zájmovém území

nedojde k dotčení

zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Čechy, závod ZDS

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní tepelná vedení v majetku společnosti Veolia Energie Praha, a.s. Platnost tohoto vyjádření je podmíněna předložením vyjádření od Veolia Energie Praha, a.s., ke shodnému stupni řízení výše uvedené stavby.


Ing. Josef Hasman
Náměstek Distribuce a služeb
Region Čechy

Tel.: + 420 221 511 948
E-mail: josef.hasman@veolia.com

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN
OHSAS 18001, managementu hospodaření
s energií dle ČSN EN ISO 50001.

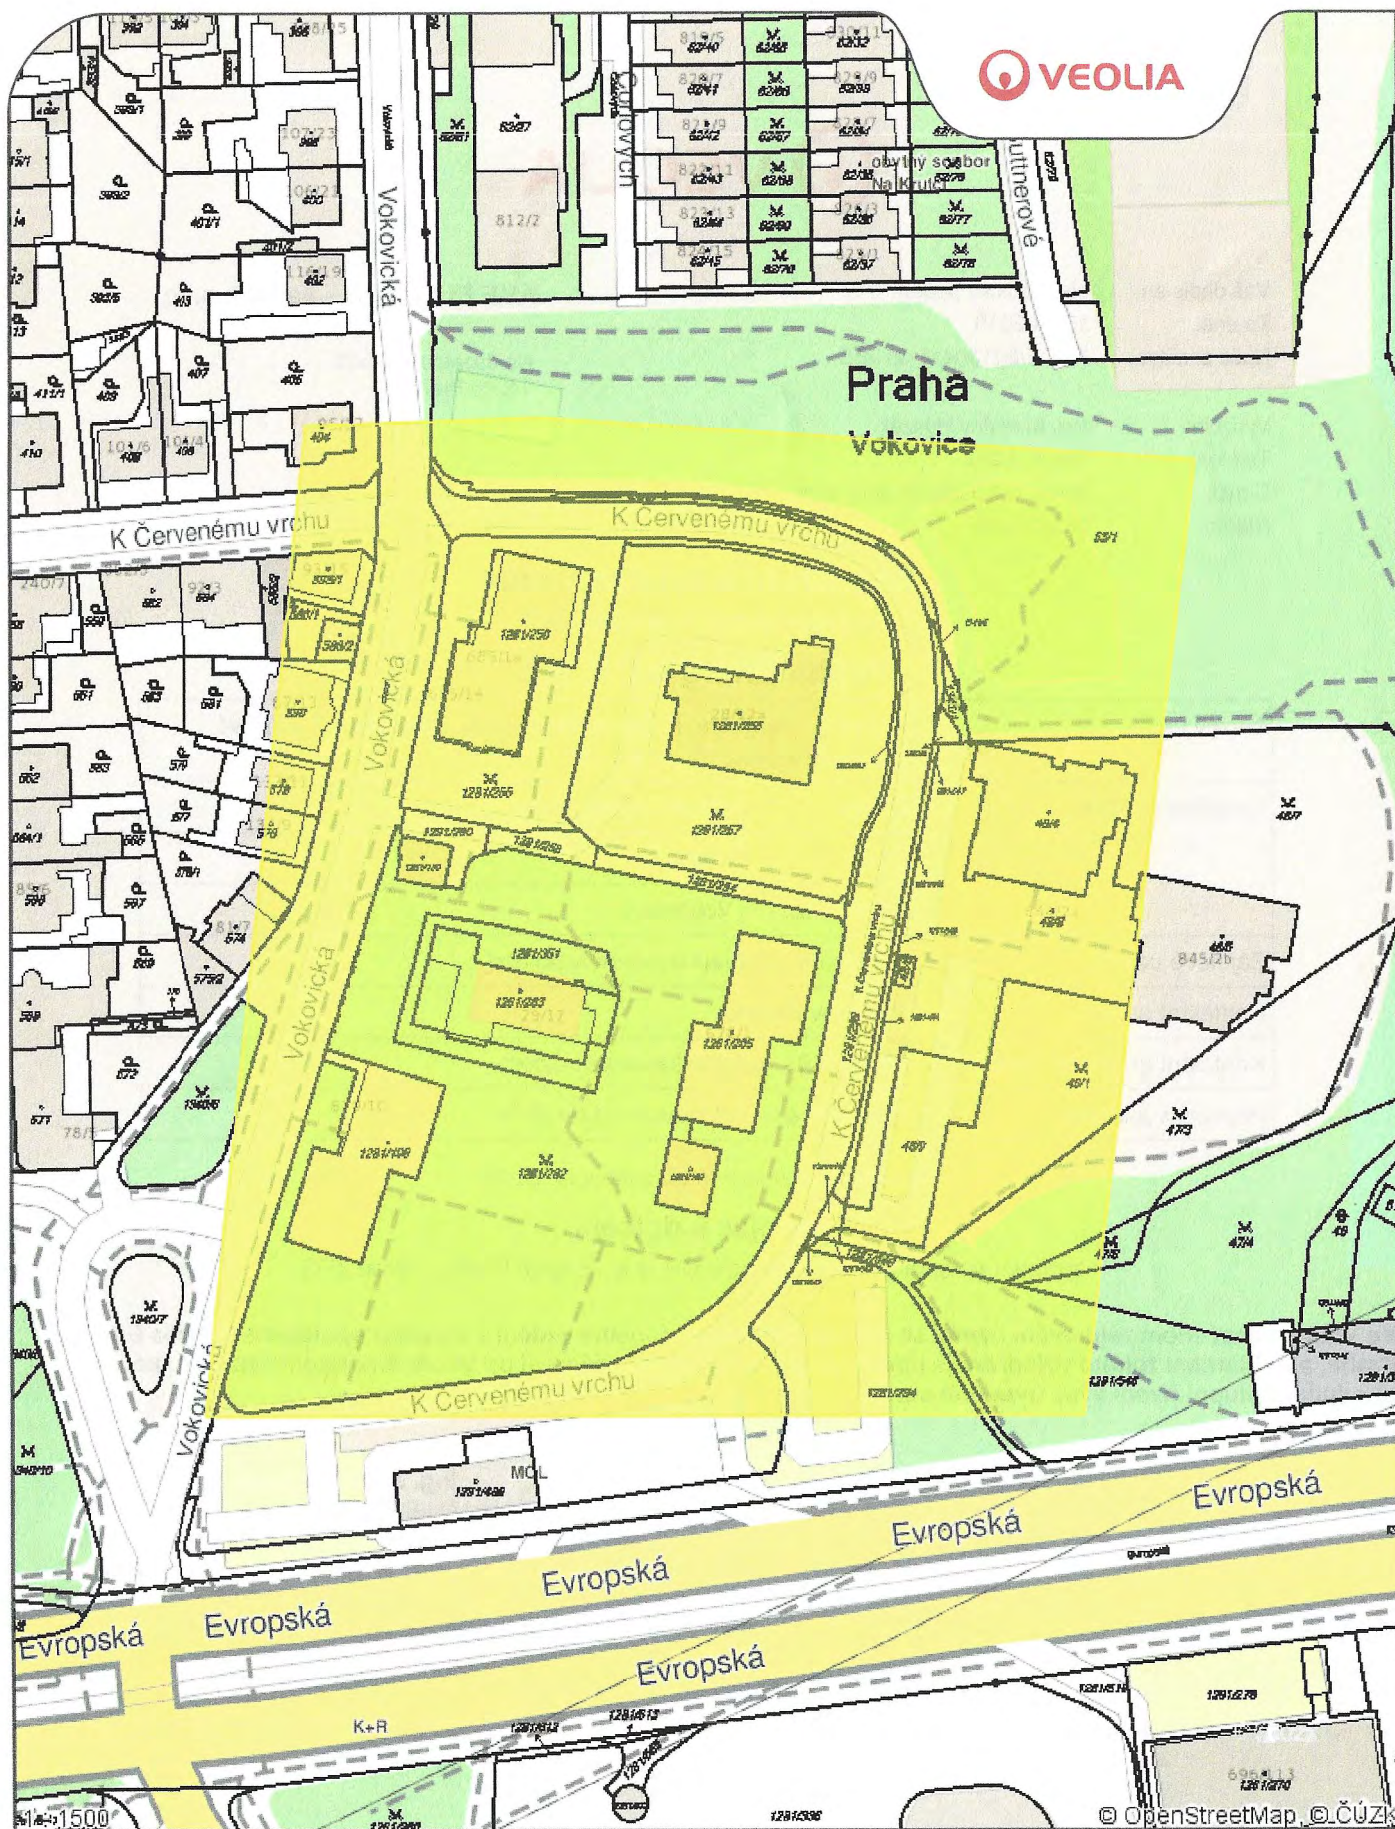

Příloha č.1

Datum: 24.04.2019

Vyřizuje: Ing. Miroslav Huszák

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty