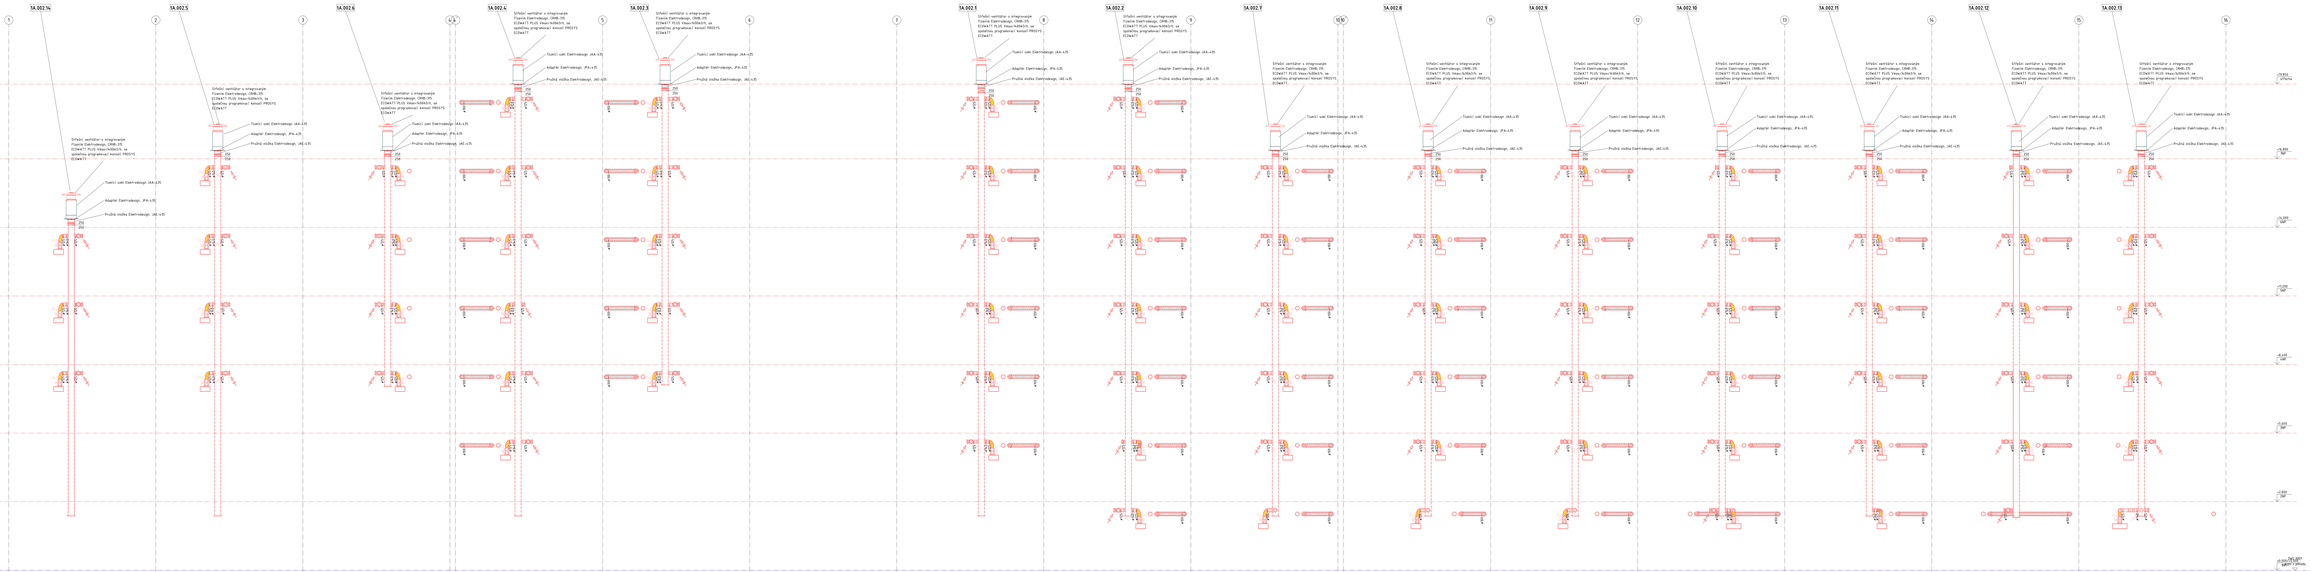

ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

TEPELNÁ IZOLACE 50mm

LEGENDA ZNAČENÍ

- PŘÍVOD VZDUCHU 3KOMU
- ODVOD VZDUCHU 4KOMU
- OZNAČNÍK PRO PŘÍVODNÍ VZDUCH
- OZNAČNÍK PRO ODVODNÍ VZDUCH
- OZNAČNÍK PRO PROVOZNÍ VZDUCH
- OZNAČNÍK PRO SÁNÍ VZDUCHU
- OZNAČNÍK PRO VÝFUK VZDUCHU

POZNÁMKY:

- STŘEŠNÍ VENTILÁTORY V INTERIÉRECH ŘEŠENÝ JSOU VŮČNÉ ZDRŽ PROSAHNOUT KONZOLY PROSYS ECMeC77
- ZDRŽ SE U RENOVOVANÝCH, PROTO PŘÍPADNÉ ODCHYLKY SE SKUTEČNÉHO STAVU JE POTŘEBA ZOHLEDNIT PŘI REALIZACI
- V PLNÉ ROZSAH V ŠACHTÁCH ZPLETE ze dvou VÝ REALIZACI V PŘÍSLUŠNÝCH ŠACHTÁCH VÝŠKOVÉ ÚROVNÍ ZAJÍŠTĚNÍ MECHANICKÉHO STÍNĚNÍM VÝFUKU DO STŘEŠ MEZI BYTY A OBÝVÁKU. V ÚVODNÍCH RADU SE FASÁDY ŠACHTY PROTIŠEŠTĚ ZALIZE A PŘEVLAKOVÉ ALARM PRO MAGAZÁM ÚDRŽBYNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNÍ ZAJÍŠTĚNÍ MECHANICKÉ DĚLE A PŘEPLAVE SAM ÚDRŽBYNÉ VÝŠKOVÉ ZOLOHAMYN POTRUBÍ PŘÍMO NA FASÁDU

±0,000 = 320,20 m.n.m. mísní výškový systém

Rekonstrukce VZT oštarhů objektu
Ve Střešovičkách 931/990
Praha 6, Břevnov

MĚSTSKÝ ZOUT Hlavní 5
Ing. Jaroslav Šolc
Nad Hávi 22, 160 00 Praha 6
T: +420 235 094 034

STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZODPOV. PROJEKTANT ČKAIT:	1403 vodoinstalatérska s.r.o. Nad Hávi 22, 160 00 Praha 16 Ing. Jaroslav Šolc
DATUM: 11 / 2018	MĚŘÍTKO: 1 : 50
NÁZEV VÝKRESU:	**ŘEZ 2 - 2**
ČÍSLO VÝKRESU:	110 - VZT