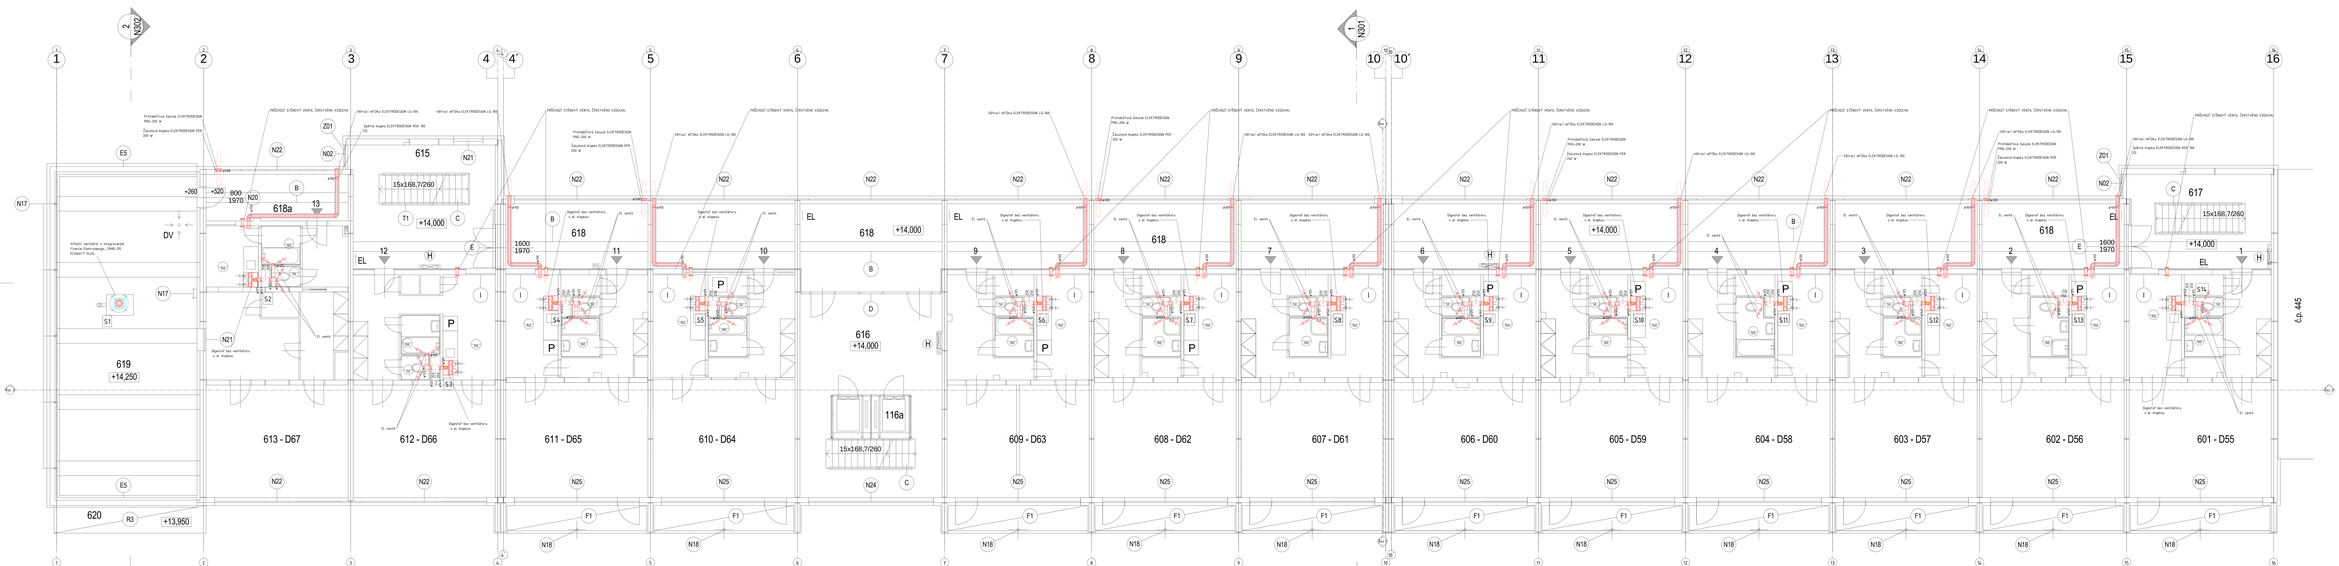

ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

TEPELNÁ IZOLACE 10mm

LEGENDA ZNAČENÍ

PŘÍVOD VZDUCHU 343/m3
ODVOD VZDUCHU 343/m3

- ZNAČENÍ PRO PŘÍVODNÍ VZDUCH
- ZNAČENÍ PRO ODVODNÍ VZDUCH
- ZNAČENÍ PRO PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
- ZNAČENÍ PRO SAVÉ VZDUCHU
- ZNAČENÍ PRO VÝTAH VZDUCHU

POZNÁMKY:

- STŘEŠNÍ VENTILÁTORY V INTEGROVANÝCH ROZVODU JSOU VÝTAHÉ JEDNÉ
- ZDROJ TEPLA PRO OHŘEV VZDUCHU JE VRV
- ZDRAV Q1 S REKUPERACI PRSTU PŘÍPADNÉ ODCHLAZ SE NAVZTÁHNE STAVU Ø
- POTŘEBA ZDALČENÍ PŘ REALIZACI
- ZDROJ CHLADU PRO CHLAZENÍ ZDALČEN ale BUDE PŘ REALIZACI V PŘÍČINĚ A VYJEZDNÝCH BAC
- V 1 STAVĚ BUDOU SPOLU 5 SESTAV Z KLEPNÍ A SÍŤ, ZAŘÍZENÍ REALIZOVÁNO PŘÍSTUP VZDUCHU
- ODAZDNÍM MECHANICKÉ STŘEDNÍCH VENTILU DO STĚNY MEZI BYTEM A CHODBOU O ZABRÁNĚNÍ BUDOU
- ZAJIŠTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PRŮCHODNOSTÍ ŽALUZIE A POŽÁRNÍCH KLAPEK PRO NAVZTÁHNE ČERSTVÉHO VZDUCHU
- V 1 STAVĚ JE V PŘÍPADĚ ZDĚLÍ S PROPOJENÍ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU ZÁSOBNÍKEM POTRUBÍ
- PŘÍPAD NA 4 PATRA

±0,000 = 320,20 m.n.m. mísní výškový systém

Rekonstrukce VZT odbaný objektu

VA Střešovických 931/991
Praha 6, Břevnov

MĚSTSKÝ ÚSTAV Vítězná 8
Praha 5
Tel/ Fax: 257 55 Praha 5
T: +420 230 094 018

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TATO VOLUTHERMOVÁ s.r.o.
Jeseniova 1000/1000, 1818, 312 00 Praha 18
Ing. Jaroslav Šulc

1 : 50

PŮDORYS 6.NP

106 - VZT