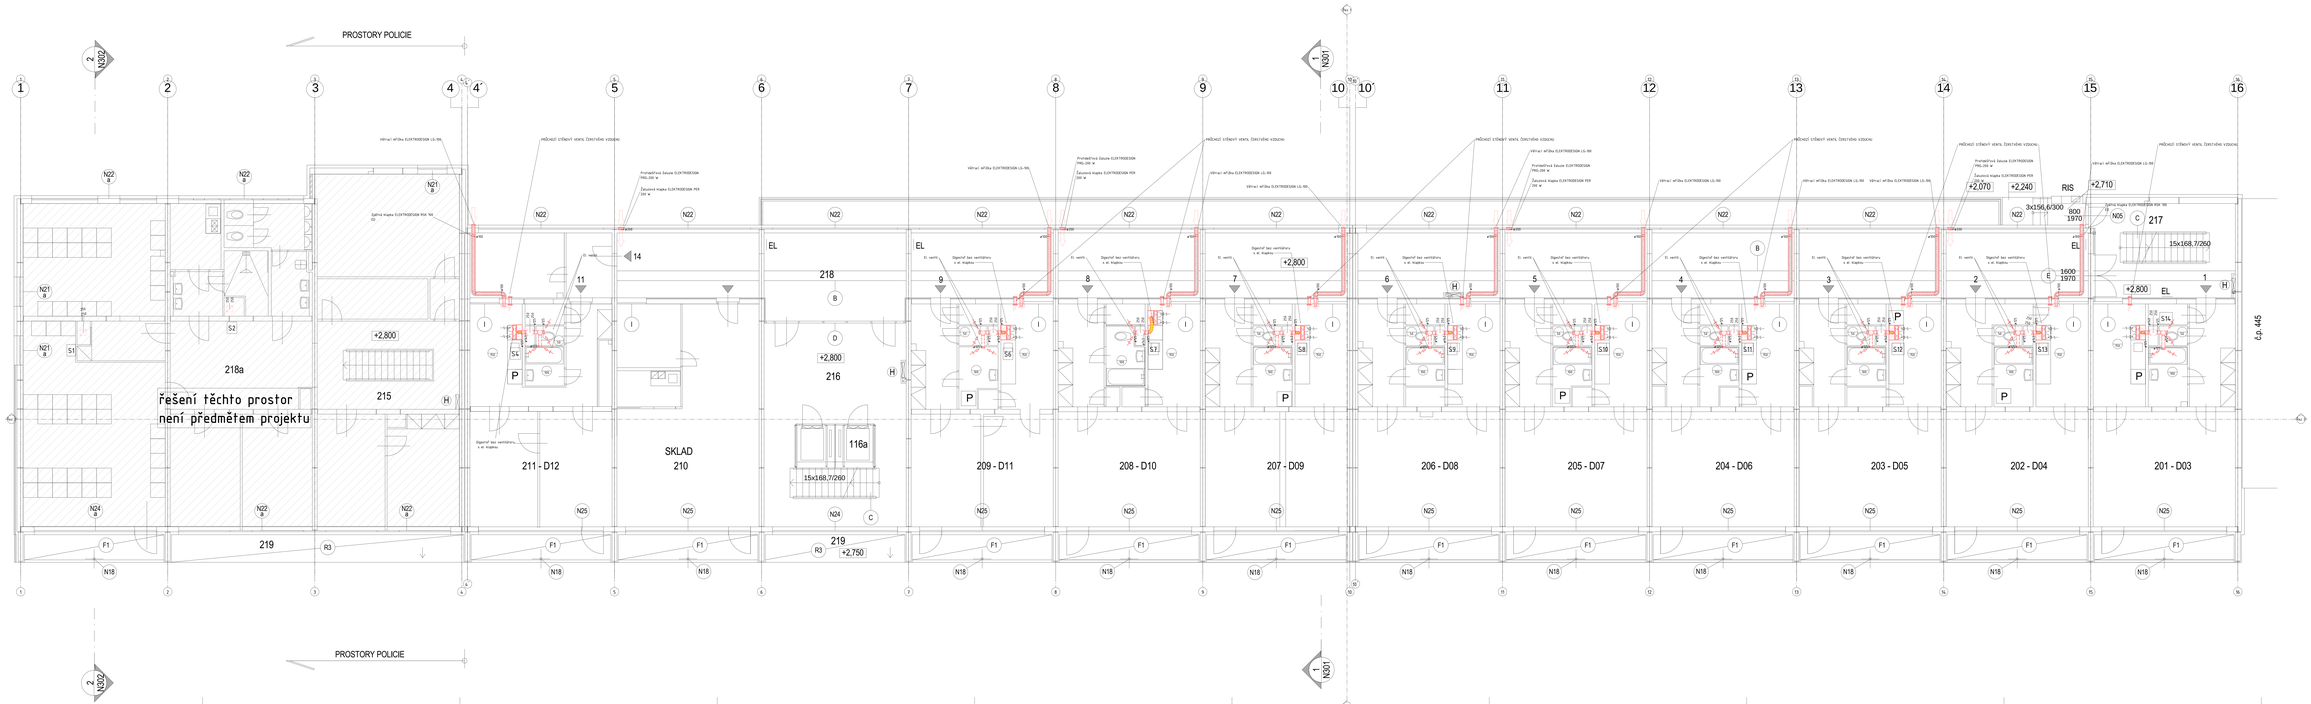

ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

TEPELNÁ IZOLACE 100mm

LEGENDA ZNAČENÍ

- PŘÍVOD VZDUCHU 3D/1U
- ODVOD VZDUCHU 3D/1U
- ZNAČENÍ PRO PŘÍVODNÍ VZDUCH
- ZNAČENÍ PRO ODVODNÍ VZDUCH
- ZNAČENÍ PRO PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
- ZNAČENÍ PRO ODK VZDUCHU
- ZNAČENÍ PRO VÝTLAK VZDUCHU

POZNÁMKY:

1. STŘEDĚ VENTILÁTORY V MÍSTNOSTECH ČÍSLO 209 VŽDY VŮČI STĚNĚ ZDE POŽADUJEME MIN. VZDÁLENOST 1000 MM.
2. ZDĚNÉ BLOKY BEZMALTOVÉ, PROTO PŘÍPADNÉ ZEVNÍ/VNITŘNÍ OBLOUKY ZDÍVA SE PROVÁDÍ ZDMLÝMI PŘÍ MALTĚ.
3. PŘÍPADNÉ ZMĚNY PŘÍČEK OPROTI PŮDORYSU ZDÍVA SE BUDE PŘI REALIZACI VYŘÍZENO A VYZDÍVKOVÁNO.
4. V 1.ETAŽI BUDOU ZPĚLY V ZDÍVKU Z ROZVRŽ. A VÝŠ. ZAŘÍZENÍ (RADLICEMI PŘÍVODU VZDUCHU DOLEDNÝ MEZIMÁSOBNÉ STĚNOVÉ VENTILY ZE STĚNY MEZI BYTOM A CHODBOU V CHODBOVÉ ZEDI.
5. V 1.ETAŽI BUDOU ZPĚLY V ZDÍVKU Z ROZVRŽ. A VÝŠ. ZAŘÍZENÍ (RADLICEMI PŘÍVODU VZDUCHU DOLEDNÝ MEZIMÁSOBNÉ STĚNOVÉ VENTILY ZE STĚNY MEZI BYTOM A CHODBOU V CHODBOVÉ ZEDI.
6. V 1.ETAŽI BY PŘEVAŽNÉ DĚLÍLY A PODPĚRY SAM ČÍSTVÍCHNÍ VZDUCHU ZDLOUHAVÝM POTRUBÍM PŘÍMO NA FASÁDU.

Rekonstrukce VZT odbaní objektu
na Strakonickách 910/890,
Praha 5, Střenice

MĚSTSKÝ ÚVOD Vltavská 9
150 00 Praha 5
Tel/+420 235 094 018

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČVUT, Fakulta strojní
Ing. Jaroslav Šolc

11 / 2018

1 : 50

PŮDORYS 2.NP

102 - VZT