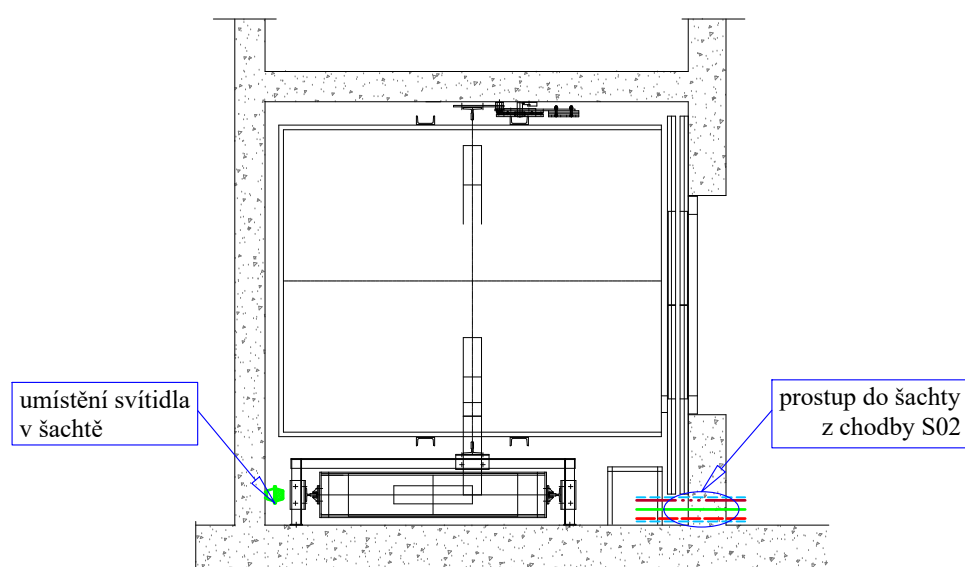











**Celkový řez šachtou výtahu č.2.**



	Stav. příslušenství LED 40W, 2750lm, 3000K, ND, IP65
	Stav. příslušenství LED 20W, 2750lm, 3000K, ND, IP65
	Přepínač nástěnný IP54, řazení 6, 10A, 250V
	Přepínač nástěnný IP54, řazení 6+6, 10A, 250V
	Vypínač 3-pól. IP65, 63A, 400V, 3+PE+N
	Zásuvka nástěnná IP54, 16A, 250V, 2P+PE
	Stáv. hlavní rozvaděč objektu
	Osvětlenost v Lx
	Ochranné pospojování

Josef OTTL  
projekty elektro, IČO: 70046603  
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim  
ottl.elprojekty@email.cz  
+420 724 149 405

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	H.I.P.	 <div>FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Randova 3205 / 2 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252</div>	
-	Josef Ottl	J. Ottl	Ing. F.Nehonský		
	724 149 405	724 149 405	777 102 252		
INVESTOR	Městská část Praha 6, odbor soc. věcí zastoupený SNEO a.s.				
ADRESA INVESTORA	Čs. armády 601/23, Praha 6				
MÍSTO STAVBY	Chittussiho, Praha 6, k. ú. Bubeneč	KATASTR	Bubeneč	ZAK. ČÍSLO	037-20/Ottl
STAVBA Výměna výtahu č.2 za lůžkový výtah s evakuační schopností CHITTUSSIHO 1A, PRAHA 6, K. Ú. BUBENEČ D1.4. Silnoproudá elektrotechnika				STAD. PROJ.	DVZ
				DATUM	01.2024
				FORMÁT	4x A4
				MEŘITKO	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU ELEKTROINSTALACE VÝTAHOVÉ ŠACHTY - STAVEBNÍ PŘÍPRAVA - REVIZE 2024				ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.e 04	Č. PARÉ