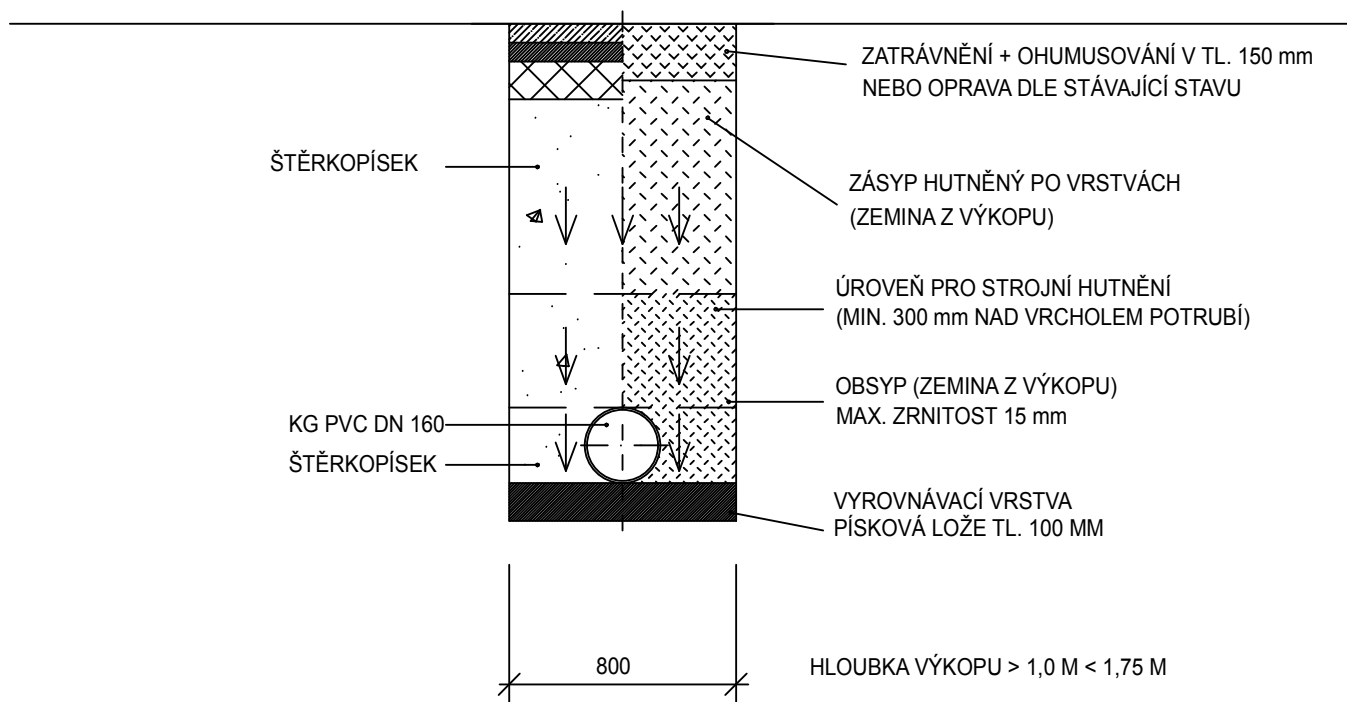


## a) ZPEVNĚNÁ PLOCHA

## b) VE VOLNÉM TERÉNU

**POPIS:**

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG PVC DN 160 BUDE KLADENO DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉHO VÝKOPU O MIN ŠÍŘCE 800 MM - S OHLEDEM NA HL. ULOŽENÍ VĚTŠÍ JAK 1,0 M A NAOPAK MENŠÍ NEŽ 1,75 M (DLE ČSN EN 1610) - ZHUTNĚNÉM NA MIN 90% PROCTOR, LOŽE A OBSYP ZEMINY MUSÍ BÝT ZE STEJNÉHO MATERIÁLU MIN. 300 MM NAD VRCHOL POTRUBÍ, POKUD BY VYKOPANÁ ZEMINA OBSAHOVALA ZRNA VĚTŠÍ NEŽ 15 MM JE ZAPOTŘEBÍ JI VYMĚNIT ZA JINÝ VHODNÝ MATERIÁL NAPŘ. TŘIDĚNÝ PÍSEK NEBO ŠTĚRKOPÍSEK. POTÉ CO BUDE POTRUBÍ ULOŽENO DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ LOŽE A PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM OTESTOVÁNO PŘISTOUPÍ SE K JEHO OBSYPU S NÁSLEDNÝM HUTNĚNÍM PROVÁDĚNÝM ROVNOMĚRNĚ MEZI POTRUBÍM A STĚNOU VÝKOPU (DOPORUČUJI PONECHAT HORNÍ HRANU ODHALENOU). DALŠÍ KRYCÍ VRSTVA OBSYPU DO VÝŠKY 300 MM NAD VRCHOL POTRUBÍ BUDE HUTNĚNA DUSADLEM PO OBOU STRANÁCH TRUBKY - NIKDY PŘÍMO NAD VRCHOL POTRUBÍ. VRSTVY ZÁSYPU MOHOU BÝT PROVEDENY Z VYKOPANÉHO MATERIÁLU A HUTNĚNY NA 95%PS PO CELÉ ŠÍŘCE VÝKOPU. NEDOPORUČUJE SE POUŽÍVAT ZEMINU PROMRZLOU ČI ZEMINU S ČÁSTICEMI VĚTŠÍMI NEŽ 150 MM - POLOVINA HUTNĚNÉ VRSTVY 0,3 M. POKUD NEBUDOU SPLNĚNY VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY, LZE NA ZÁSYP POUŽÍT STEJNÝ MATERIÁL JAKO NA OBSYP POTRUBÍ. V MÍSTECH S VYŠŠÍ HLADINOU PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ PROVÁDĚT OBSYP, ZÁSYP A HUTNĚNÍ RYCHLEJI, ABY NEDOŠLO K VYPLAVÁNÍ POTRUBÍ. SMĚR ŠÍPKY V PŘÍČNÉM ŘEZU PŘEDSTAVUJE SMĚR HUTNĚNÍ.

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)**

ZODP.PROJEKTANT		IČO		VYPRACOVAL		IČO	
ING. PAVEL KRÍŽ		490 10 425		O.PŘEDOTA		070 93 969	
REGION HL. MĚSTO PRAHA		OKRES HL. MĚSTO PRAHA		OBEC PRAHA			
STAVEBNÍK MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ČS. ARMÁDY 23, 160 00 PRAHA 6							
NÁZEV AKCE							
ZŠ T.G. MASARYKA - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Č.P. 511, PARC.Č. 2091, PRAHA 6							
OBSAH VÝKRESU							
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE							
VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPU - KANAL. POTRUBÍ							

	
Špidrova 87, 385 01 Vimperk	
TEL:721 508 200	
email: ondra.predota@seznam.cz	
ČÍSLO ZAKÁZKY	67/21-OP
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
DATUM	10/2021
FORMÁT	A4
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	-----
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
	D.1.4a-9