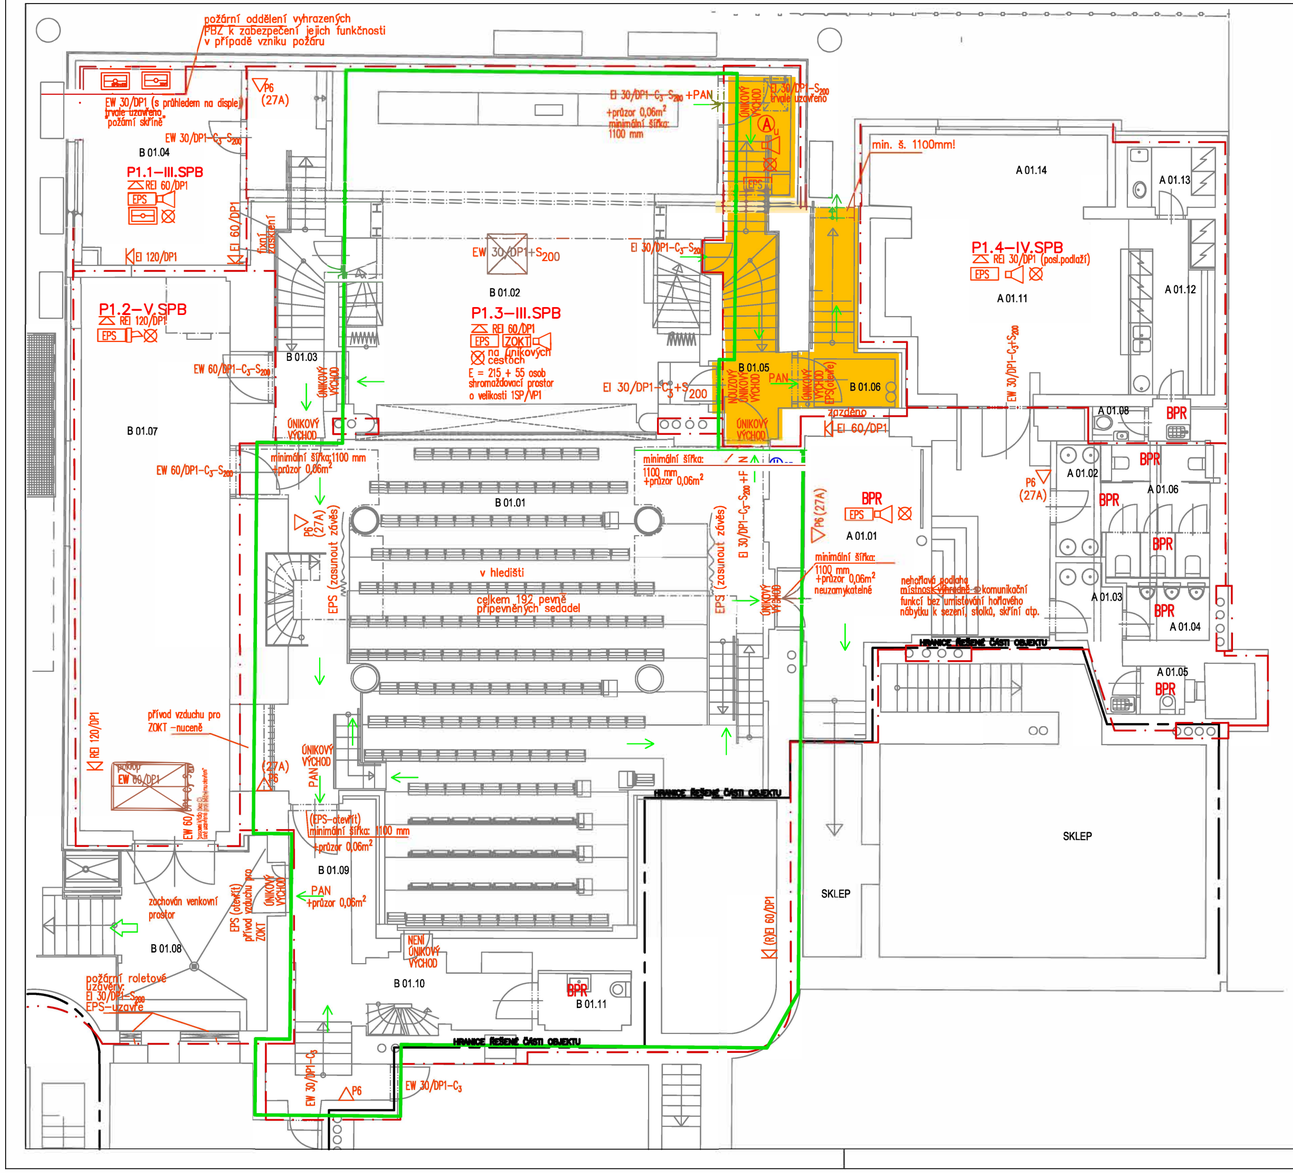
požární oddělení vyhrazených PBZ k zabezpečení jejich funkčnosti v případě vzniku požaru
P1.1—III.SPB
REI 60/DP1
EPS
P1.2—V.SPB
REI 120/DP1
EPS
P1.3—III.SPB
REI 60/DP1
EPS
ZOKT
na únikových cestách
E = 215 + 55 osob shromažďovací prostor o velikosti 1SP/VP1
P1.4—IV.SPB
REI 30/DP1 (posl.podlaží)
EPS
B 01.01
B 01.02
B 01.03
B 01.04
B 01.05
B 01.06
B 01.07
B 01.08
B 01.09
B 01.10
B 01.11
A 01.01
A 01.02
A 01.03
A 01.04
A 01.05
A 01.06
A 01.08
A 01.11
A 01.12
A 01.13
A 01.14
v hledišti celkem 192, pevně připevněných sedadel
SKLEP
SKLEP
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
PAN
BPR
P6 (27A)
min. š. 1100mm!
nevčleňovat podlahu místnosti vyhrazené ke komunikační funkci bez umísťování hořlavého nábytku a sezení, stolků, skříní atp.
HRANICE ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU
přívod vzduchu pro ZOKT -nucené
zachován venkovní prostor
požární roletové uzávěry EI 30/DP1-C3 EPS-uzavře
NENÍ ÚNIKOVÝ VÝCHOD
EW 30/DP1-C3-S200
EI 30/DP1-C3-S200 +PAN
EI 30/DP1-C3-S200
EW 60/DP1-C3-S200
EI 60/DP1
REI 120/DP1
REI 60/DP1
EW 30/DP1+S200
EI 30/DP1-C3+S200
EW 30/DP1-C3+S200
EW 60/DP1
EW 30/DP1-C3
EW 30/DP1-C3
EI 30/DP1-C3-S200 hrvoje uzavřeno
EI 30/DP1-C3-S200 hrvoje uzavřeno
EW 30/DP1 (s průhledem na displej) hrvoje uzavřeno požární skříně
EW 30/DP1-C3-S200
EI 60/DP1 (vyvětrání)
minimální šířka:1100 mm +průzor 0,06m²
minimální šířka: 1100 mm +průzor 0,06m²
minimální šířka: 1100 mm +průzor 0,06m²
(EPS-otevřít) minimální šířka: 1100 mm +průzor 0,06m²
PAN +průzor 0,06m²
EI 30/DP1-C3-S200 +PAN +průzor 0,06m² minimální šířka: 1100 mm
EPS (zasunout závěs)
EPS (zasunout závěs)
EPS (otevřít) přívod vzduchu pro ZOKT
(27A) P6
P6 (27A)
BPR
EPS
REI 60/DP1
(REI 60/DP1)
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
PAN
PAN
PAN