


RD 1.1 - součást SO.103

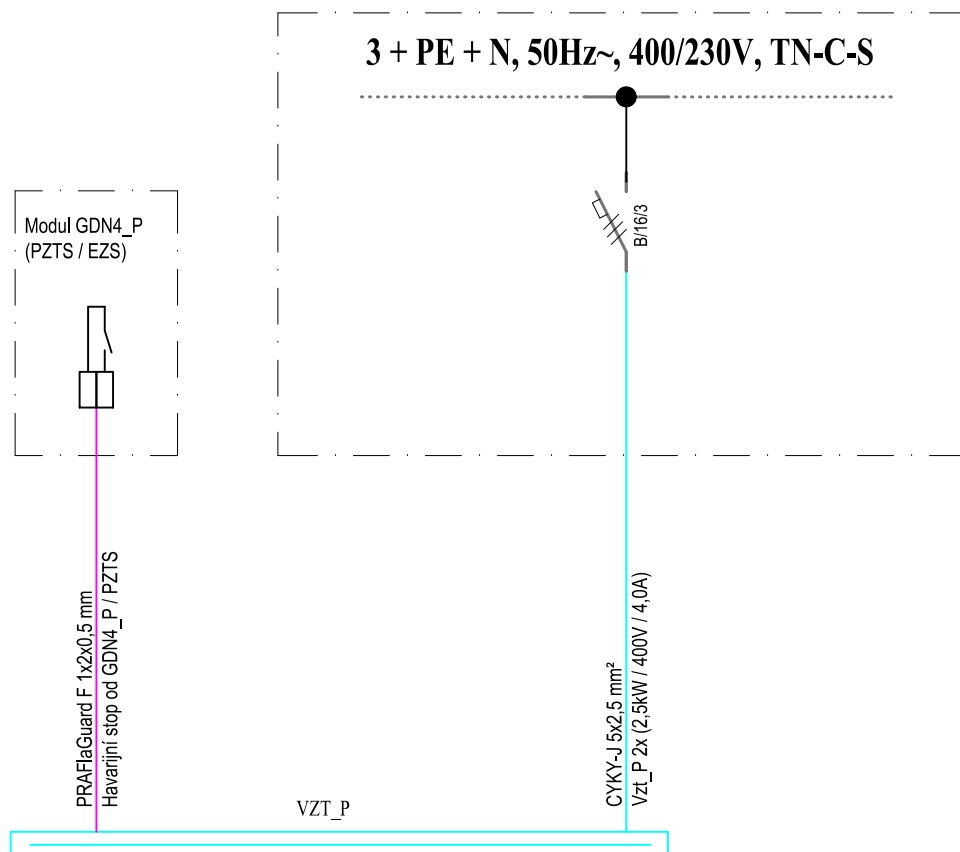

Výše uvedená přístrojová náplň je součástí nově navržené rozvodnice RD1.1 (obrádní síň). Rozvodnice RD1.1 bude osazena u stáv. rozvodnice RD1, v zázemí obřadní síně v 1.np.

Poznámka:

Provozní soustava: 3+PE+N, 50Hz, 400/230V~, TN-C-S

Ochrana pře nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ
0	Úvodní vydání dokumentace	15.2.2023
REVIZE DOKUMENTACE		

NÁZEV STAVBY

Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1
nám. Svobody 728/1, 160 00, Praha 6, katastr Bubeneč

INVESTOR

Městská část Praha 6 - OSM zastoupený SNEO a.s.
Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6

GENERÁLNÍ PROJEKTANT FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Astlova 3205 / 3 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Filip Nehonský DIGITÁLNÍ PODPIS:	Č.AUTORIZACE 0008388	ZPRACOVATEL ČÁSTI Josef OTTL projekty elektro, IČO: 70046603 ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim ottl.elprojekty@email.cz +420 724 149 405	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Josef Ottl PODPIS	TELEFON 724 149 405
				VYPRACOVAL Josef Ottl PODPIS	TELEFON 724 149 405

OBJEKT SO.101 - ROZVODY V PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2022.07	REVIZE 0	ROZSAH A OBSAH PD dokumentace pro provedení stavby	ČÍSLO D.1.4.5 SO.101-05	PARÉ
ČÁST D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DATUM 01.2023	DATUM REVIZE 15.2.2023			
NÁZEV ROZVADĚČ RD 1.1 - NAPOJENÍ VZT-P	MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:100	POČET FORMÁTŮ 1xA4			