

**Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,  
podle: Zák. č. 320/2015 Sb.**

**Číslo zprávy:**

983/2022

**Datum vystavení zprávy:**

3.6. 2022

**Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:**

30.5. 2022

**Objednatel/Vlastník objektu:**

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, IČ: 27114112

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, IČ: 00063703

**Adresa objektu:**

Dejvická 27, Praha 6.

BD – 4.n.p./č.5/pan

**Spotřebič:**

Závěsný spotřebič pro teplovodní, etážové vytápění a ohřev TUV, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz celoroční, výkon do 24kW, palivo ZP.

**Umístění spotřebiče:**

Koupelna.

**Popis spalinové cesty:**

**Kouřovod:**

Samostatný, kovový/Al, jednovrstvý, světlost 110/120mm, rozvinutá délka 0,7m, startovací výška kouřovodu 30cm.

**Komín:**

Původní, zděný komínový průduch byl vybaven nerezovou, ohebnou, komínovou vložkou. Světlost vložky 120mm, účinná výška komínu cca 12m, neúčinná výška nad 15cm.

**Komín nad střechou budovy:**

Je stavebně v dobrém stavu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

0.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

0.

**Závěr:**

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu VYH

**Poznámka:**

V místnosti je instalován alarm na CO.

**Bezpečnostní upozornění:**

Nepoužívejte současně uvedený spotřebič a odtahový ventilátor na WC.

**Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,**  
**podle: Zák. č. 320/2015 Sb.**

**Číslo zprávy:**

1072/2022

**Datum vystavení zprávy:**

9.6. 2022

**Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:**

6.6. 2022

**Objednatel/Vlastník objektu:**

SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, IČ: 27114112

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6, IČ: 00063703

**Adresa objektu:**

Dejvická 27, Praha 6.

BD – 6.n.p./č.10/paní [REDACTED]

**Spotřebič:**

Závěsný spotřebič pro teplovodní, etážové vytápění a ohřev TUV, otevřený spotřebič typu B s atm. hořákem a přerušovačem tahu, provoz celoroční, výkon do 24kW, palivo ZP.

**Umístění spotřebiče:**

Koupelna.

**Popis spalinové cesty:**

**Kouřovod:**

Samostatný, kovový/Al, jednovrstvý, světlost 110/120mm, rozvinutá délka 0,5m, startovací výška kouřovodu 30cm.

**Komín:**

Původní, zděný komínový průduch byl vybaven nerezovou, ohebnou, komínovou vložkou. Světlost vložky 120mm, účinná výška komínu cca 6m, neúčinná výška nad 15cm.

**Komín nad střechou budovy:**

Je stavebně v dobrém stavu.

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

0.

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

0.

**Závěr:**

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu VYHOVUJE.

**Bezpečnostní upozornění:**


Při současném provozu uvedeného spotřebiče a kuchyňské digestoře nebo koupelnového ventilátoru je nutné pootevřít okno.

**Poznámka:**

V místnosti je instalován alarm na CO.



# Dejvická 27

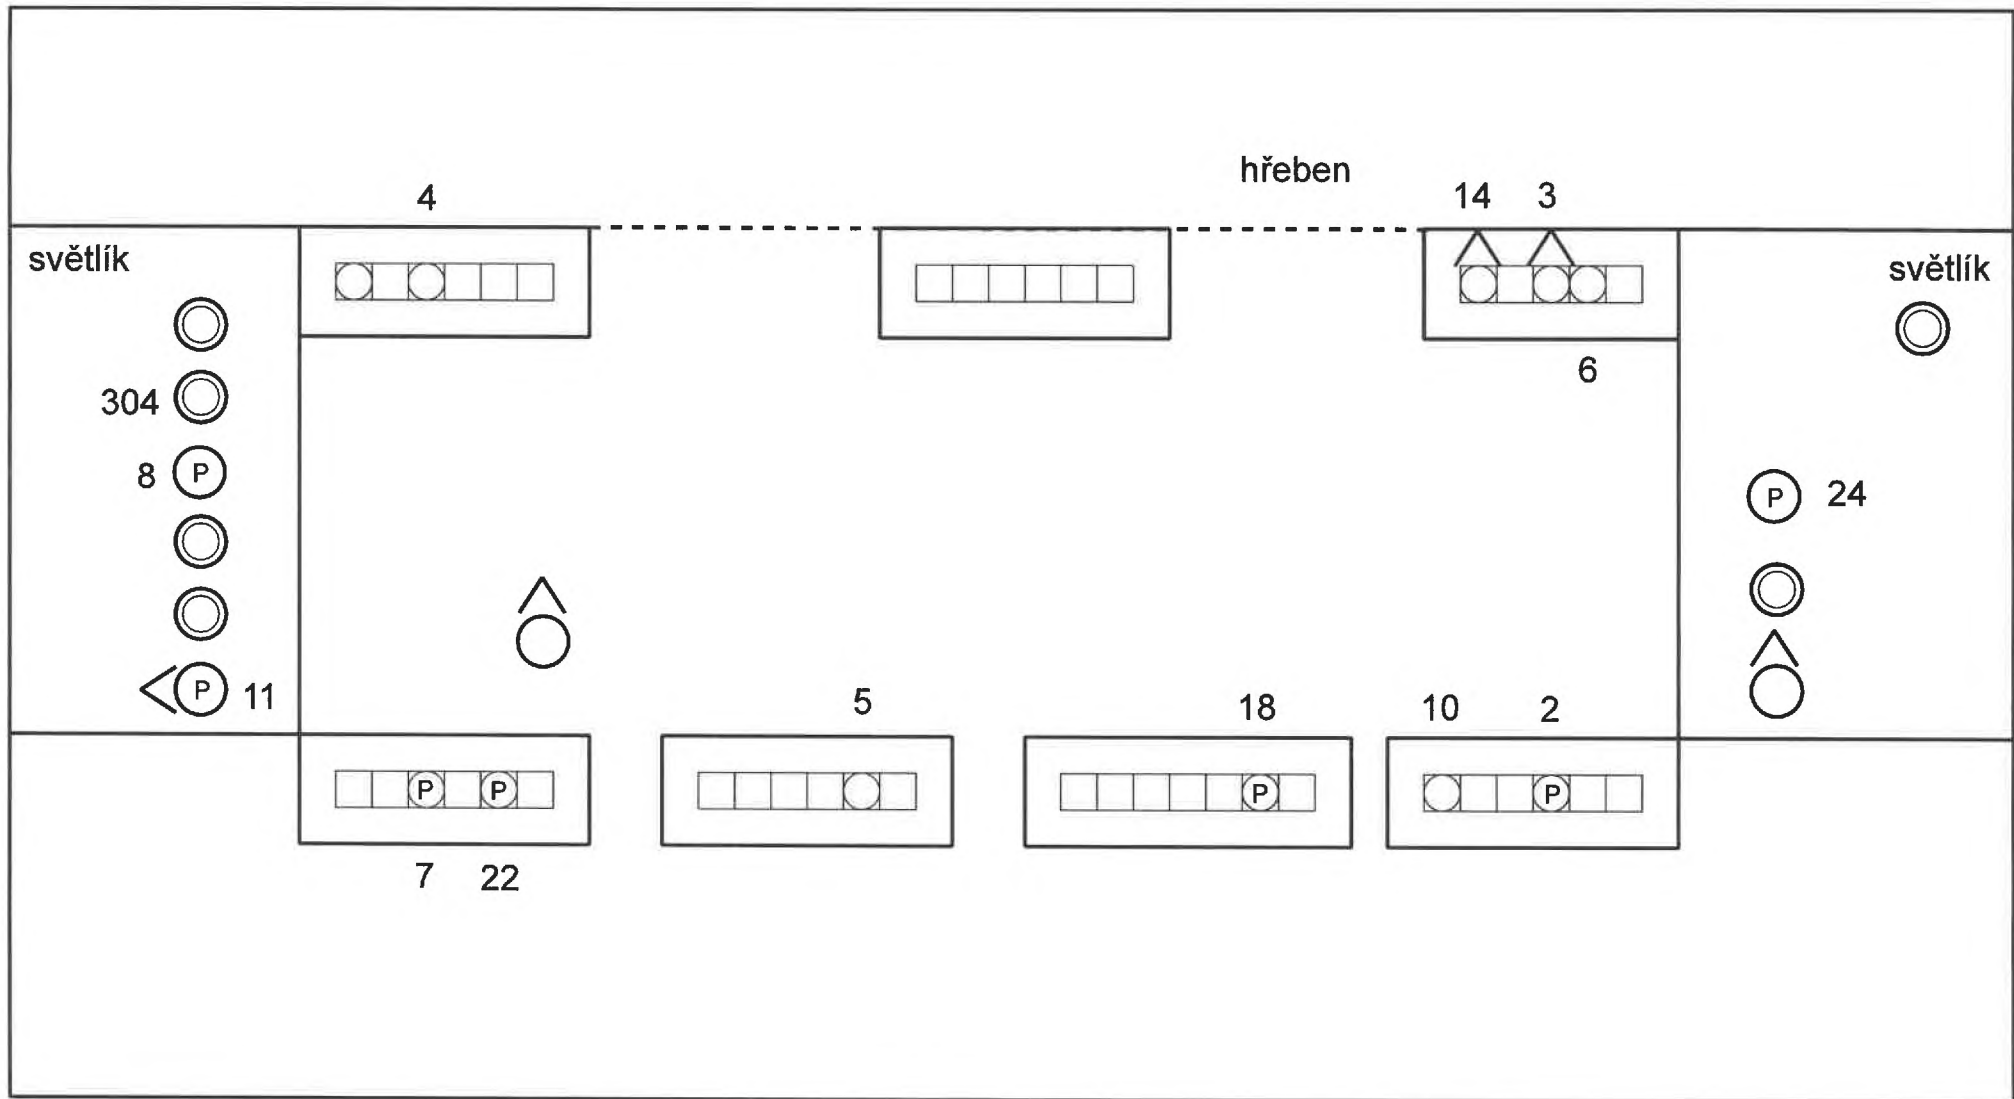

- |  |                      |  |             |  |                        |  |                     |  |                             |
|--|----------------------|--|-------------|--|------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|
|  | VLOŽKA V KOMÍNĚ      |  | ZDĚNÝ KOMÍN |  | MENINGEROVA<br>HLAVICE |  | ETERNITOVÁ<br>ROURA |  | VÍCEVRSTVÝ<br>FASÁDNÍ KOMÍN |
|  | PŘETLAKOVÁ<br>VLOŽKA |  |             |  |                        |  |                     |  |                             |

30.5. 2022